
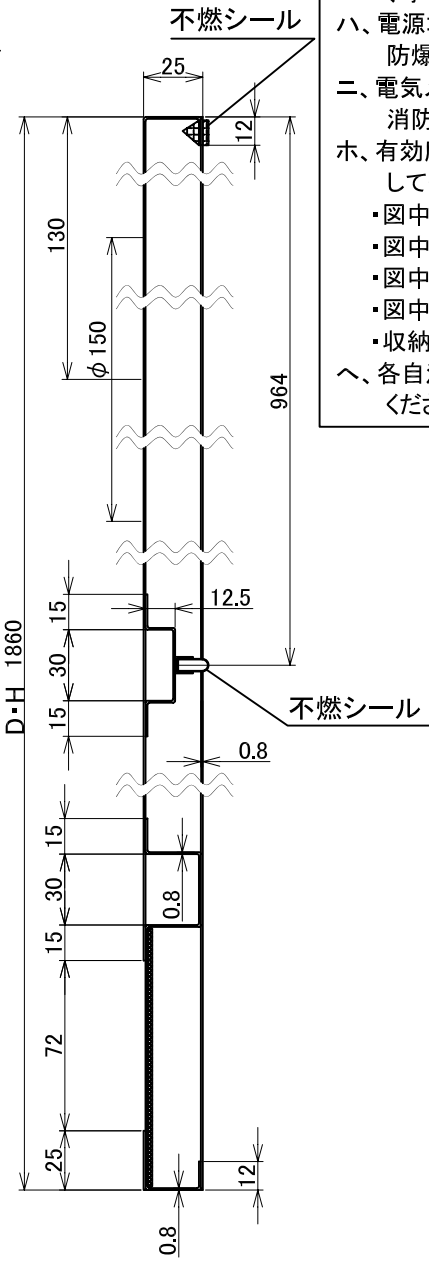


[ドア一側方断面図]

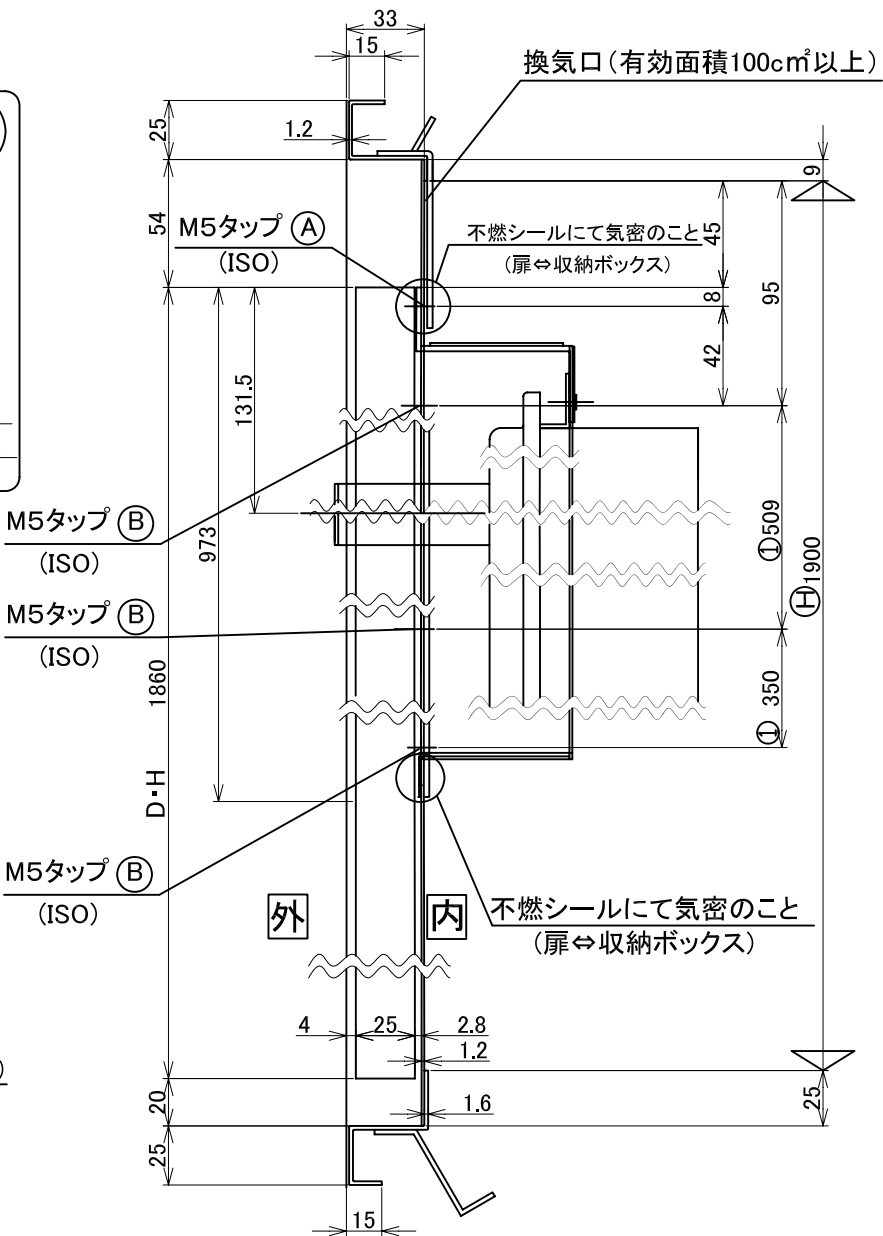

パイプシャフト設置上の注意

イ、共同住宅(耐火構造)の開放廊下に面するパイプシャフトに設置すること。

- ・各階の床は、耐火構造で水平区画されていること。
- ・パイプシャフトと住居とは耐火構造で区画されていること。

ロ、パイプシャフト内に水道メーターを入れる場合は、各地の水道局によって金枠の幅(W)又はパイプシャフトの奥行きが異なることが有りますので最寄の水道局と、事前に打合せを行なってください。


ハ、電源コード、リモコンコードは、2種可とう管に収め、電気設備技術基準に定める防爆工事を行なってください。

ニ、電気メーター、電源コンセントをパイプシャフト内に設置する場合は、最寄の消防署と事前に打合わせをしてください。



ホ、有効廊下幅は、1200以上、排気の吹き出し下端はFLより1800以上確保してください。

- ・図中、①は収納ボックス取付ピッチ(縦)を示す。
- ・図中、②は収納ボックス取付ピッチ(横)を示す。
- ・図中、(A)は金枠の取付金具上を示す。
- ・図中、(B)は金枠の取付金具横を示す。
- ・収納ボックスはSB-9800(別売品)を使用してください。

へ、各自治体により換気口面積が異なりますので、換気口面積は各自治体に確認してください。

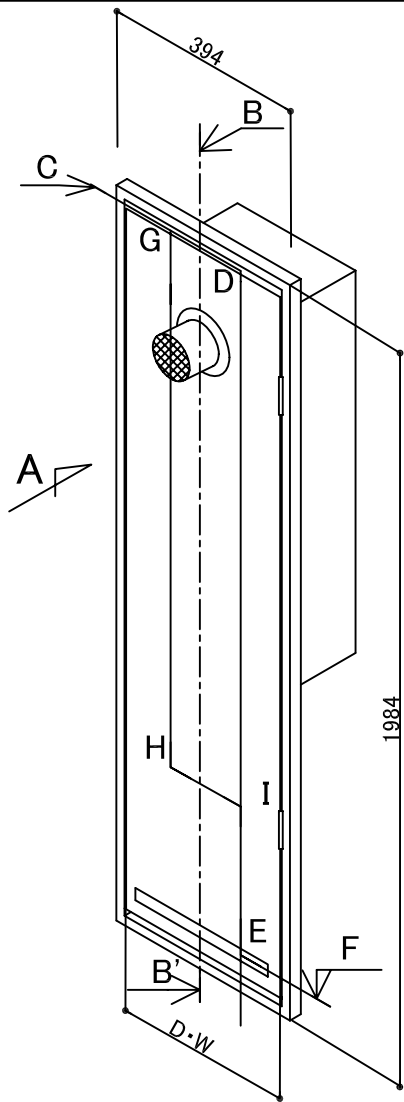

[ドアー上方断面図詳細図](C-G-H-I-E-F断面)

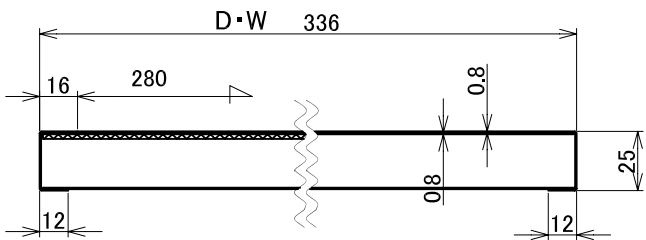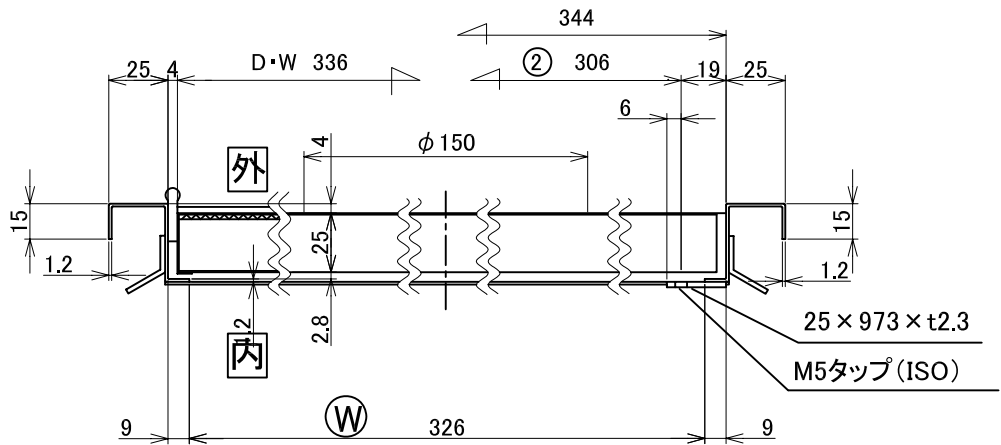

|                                         |          |            |         |  |       |  |
|-----------------------------------------|----------|------------|---------|--|-------|--|
| パイプシャフト設置用<br>金枠参考図                     |          | タイプ        | 扉 内 設 置 |  |       |  |
|                                         |          | 金枠図面<br>番号 | T-304   |  |       |  |
| パーパス株式会社<br>〒417-8505<br>静岡県富士市西柏原新田201 |          | 提出年月日      | 年 月 日   |  | 寸法：mm |  |
|                                         |          | 受領印        |         |  |       |  |
| 管理番号                                    | T-304-00 | 受領年月日      | 年 月 日   |  |       |  |