

<側面図>
(反対側も同じ)

170

114

<正面図>

620

空気吸込口

受光・表示部

排気口φ100穴
(標準施工位置)

温風吹出口

<側面図>

155

<正面図>

259

129.5

110

208

<側面図>

換気口φ100穴

排気口

浴室内

屋 外

浴室内ユニット

換気フードセット

ゴムフッシング

壁開口寸法φ100

貫通パイプ

(屋外に向かって1/100以上の勾配をとること。)

Diagram illustrating the rear view of the unit, showing internal components and connection points:

- 浴室ユニット取付板 (Bathroom Unit Mounting Plate)
- 温水戻りホース (温水出口ホース) (Hot Water Return Hose (Hot Water Outlet Hose))
- 温水往きホース (温水入口ホース) (Hot Water Supply Hose (Hot Water Inlet Hose))
- 電気配線 (Electrical Wiring)

Diagram illustrating the components and assembly order for the shower head:

- 温水（注・戻）ホース（浴室ユニットに組み付け）
- 継手（メス）（付属部品）
- バンド（付属部品）
- ヘッダークリップ（付属部品）
- Lバンド（別売部品）
- 樹脂管（別売部品）
- レ・C Hジョイント（別売部品）

■ 施工参考図

This diagram illustrates the installation requirements for a bathtub unit. It shows the unit's footprint with dimensions: 3000mm width and 620mm depth (excluding unit size). Key dimensions include 160mm, 126mm, 48mm, 26mm, 69mm, 83mm, 16mm, 68mm, 103mm, 27mm, and 100mm. The diagram identifies the 'ネジ位置' (Screw position) and 'φ100穴中心位置' (φ100 hole center position) for both the unit and the surrounding structure. It also indicates the '天井' (Ceiling) and '壁' (Wall) locations. A note specifies '50mm以上蓋す' (Cover with 50mm or more). The diagram is labeled '浴室内ユニット外形' (Bathroom unit exterior) and '浴室内ユニット取付板' (Bathroom unit mounting plate).

3000

160 126 48 26 69

83 16

天井

ネジ位置

50mm以上蓋す

68 103 27 100

壁

浴室内ユニット外形

ネジ位置

浴室内ユニット取付板

φ100穴中心位置

φ100穴中心位置

φ100穴中心位置

メンテスペース

620 (浴室内ユニット外寸)

メンテスペース

(浴室内ユニット外寸)

(施工可能範囲)

(施工可能範囲)

(施工可能範囲)

φ100標準施工穴中心
(取替時に注意)

φ100穴中心位置
(施工可能範囲)

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


品 名		X B D - 4 1 2 4 B U S K			
品 型 式		B D - H W 4 1 2 A			
設 置 方 式		浴室内壁掛設置			
電 源		A C 1 0 0 V 5 0 H z / 6 0 H z			
外形寸法 (mm)	浴室内ユニット	240×620×170			
	換気ユニット	208×259×155			
質 量 (kg)	浴室内ユニット	6			
	換気ユニット	2 (換気アダプタ含む)			
外 装 色		ホワイト (近似色: マンテルNo. N9.3)			
リモコン設置場所		浴室内壁設置 (簡易防水)			
基 本 性 能	能力	定格適用 浴室サイズ	ユニット/バス: 162.5サイズ以下 在来浴室: 1.5坪以下		
		定格出力	暖房運転時: 4.07kW (3500kcal/h) (60deg) 急速暖房運転時: 4.6kW		
		配 管 孔 電 源	φ100 A C 1 0 0 V 3 心 (1心はアース)		
	接続	信 号 線	インテリジェント通信 (双方向): 2心 E-CON信号線: 2心		
		暖房用温水	PE管断熱ペアφ10 (配管部材 H8-3105 (別売部品) に付属) PE管断熱ペアφ7 (配管部材 H8-3104 (別売部品) に付属) ホース継手等の接続は、●温水 (往き・戻り) ホースと継手類の接続を参照		
	保 有 水 量	0.4㍑			
	損 失 水 頭	18kPa (1.8mH ₂ O) 循環流量 (2.0㍑/分時)			
	温 水 の 循 環 量	2.0㍑/分			
	暖房用温水の熱動弁	あり			
	風 向	上下方向は自動、左右方向は手動			
暖 房 運 転	待機時消費電力	1.5W以下			
	運 転 内 容	「給湯機器の暖房+浴室内ユニットの循環ファン」の運転			
	風 量 切 替	急速 (注1)	強	弱	微
	風量 (m ³ /分)	7.0/7.0	5.3/5.3	4.3/4.3	3.0/3.0
	騒音 (dB (A))	42/42	36/36	30/30	25/25
	消費電力 (W)	40/45	33/36	27/29	18/20
	温 度 設 定	3段階 (高・中・低)			
	切・入タイマー	入切タイマー: 最大6時間			
	運 転 内 容	「給湯機器の暖房+浴室内ユニットの循環ファン+換気ファン」の運転			
	乾 燥 運 転	風 量 切 替	自動乾燥 標準・急入り	急速	手動乾燥 標準
風量 (m ³ /分)			循環ファン 7.0/7.0	7.0/7.0	5.3/5.3
風量 (m ³ /分)		換気ファン 1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/1.5
騒音 (dB (A))		44/44	44/44	40/40	40/40
消費電力 (W)		55/66	55/66	48/57	48/57
切タイマー		最大12時間			
運 転 内 容		循環・換気ファンの運転			
換 気 運 転	風 量 切 替	エコ	強	弱	
	風量 (m ³ /分)	1.0/1.0	1.5/1.5	1.0/1.0	
	騒音 (dB (A))	39/39	39/39	36/36	
	消費電力 (W)	30/35	18/22	14/16	
	切タイマー	最大12時間			
	運 転 内 容	「浴室内ユニットの循環ファン+換気ファン」の運転			
涼 風 運 転	風 量 切 替	強	弱		
	風量 (m ³ /分)	循環ファン 5.3/5.3	4.3/4.3		
	風量 (m ³ /分)	換気ファン 1.0/1.0	1.0/1.0		
	騒音 (dB (A))	39/39	35/35		
	消費電力 (W)	45/51	39/44		
切タイマー	最大12時間				
安 全 装 置		浴室内過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ			
付 属 部 品		・リモコン・単4電池2本・ネジSE1・接続端子SE1 ・ホース用継手SE1・型紙・浴室内ユニット取付板・電源ケーブル (5m) ・換気ユニット・換気筒ゴム・貫通パイプ (250mmVU75) 他			
別 売 部 品		電源ボックスセット			

管理番号	NS23-227-00
------	-------------


受領年月日	年	月	日
-------	---	---	---

■リモコン寸法図（単位：mm）


（リモコン本体）

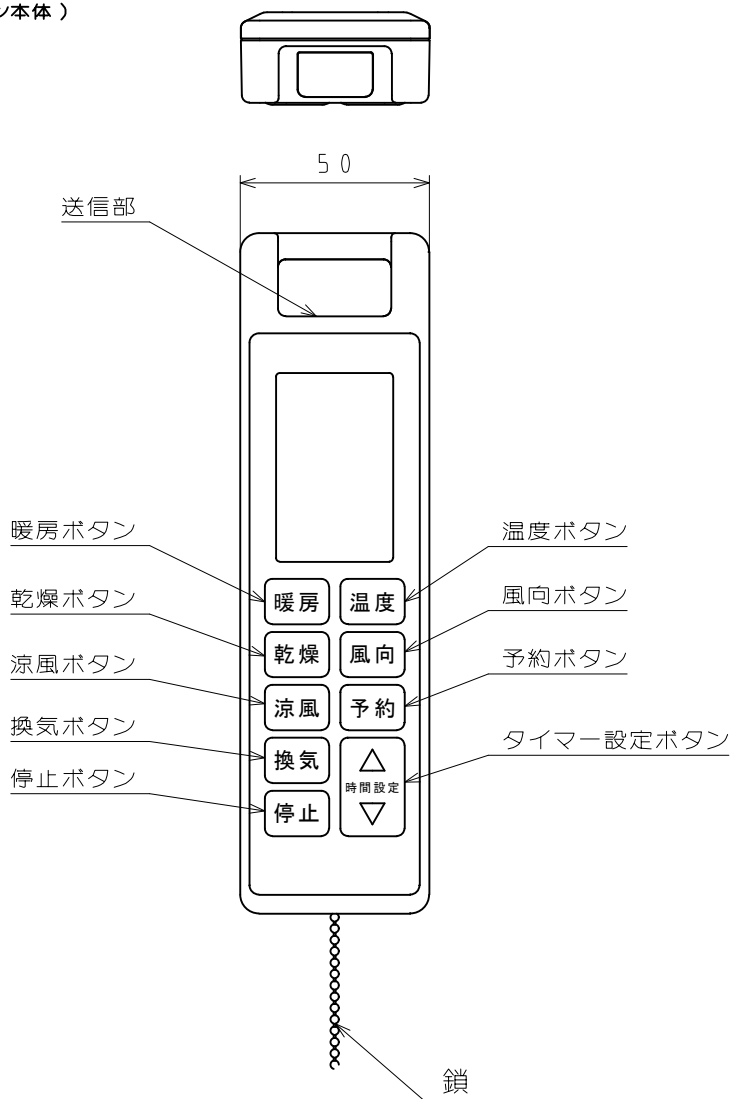


（リモコンフック）

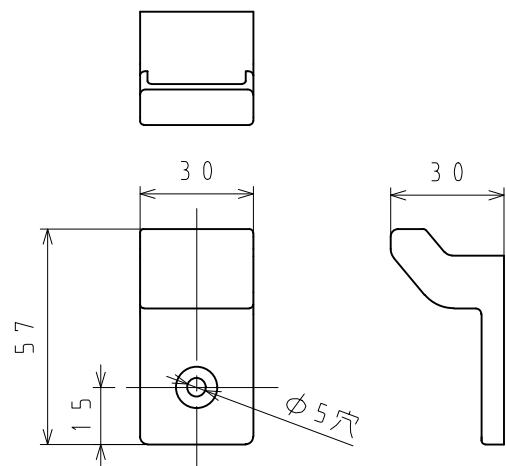

（フック固定金具）

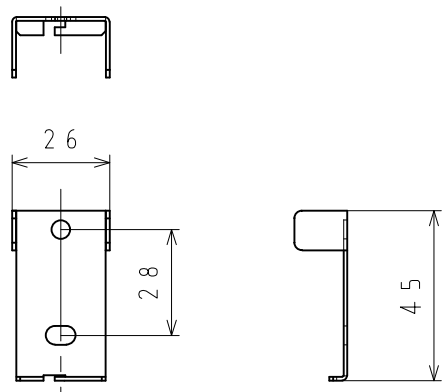

■リモコン設置例（単位：mm）

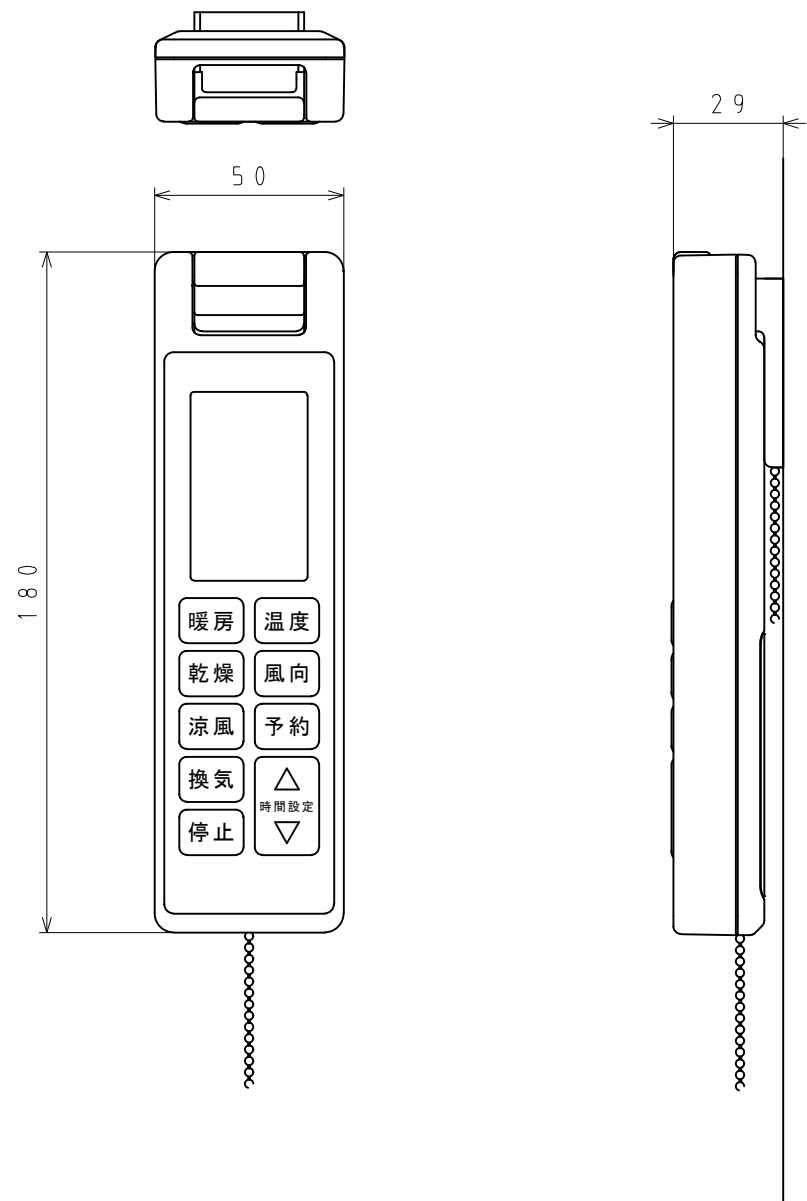

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

納入仕様図	名 称	浴室暖房乾燥機 (壁掛 自動乾燥機能付 熱動弁内蔵) リモコン (2/2)			
	品 名	XBD-4124BUSK			
パーパス株式会社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201	提出年月日	年	月	日	単 位 mm
	受 領 印				
管 理 番 号 NS23-227-00	受領年月日	年 月 日			