
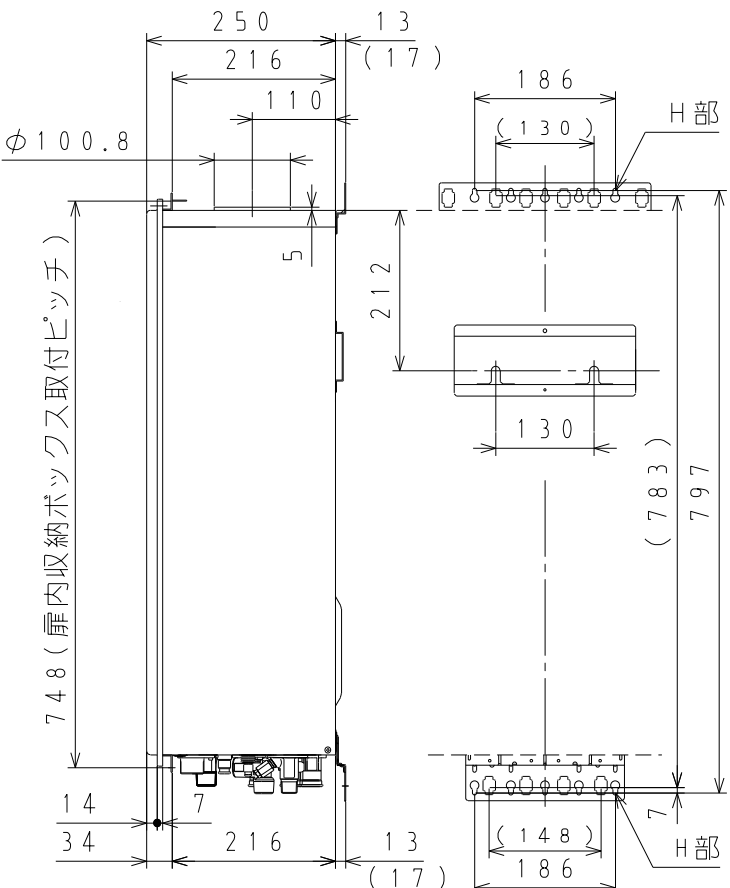

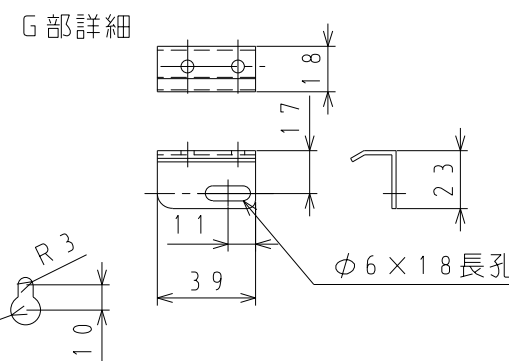
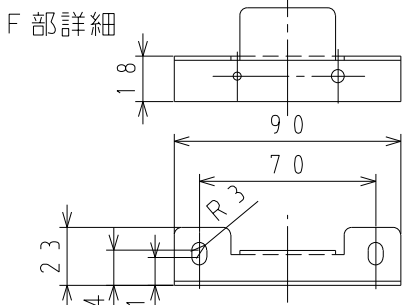
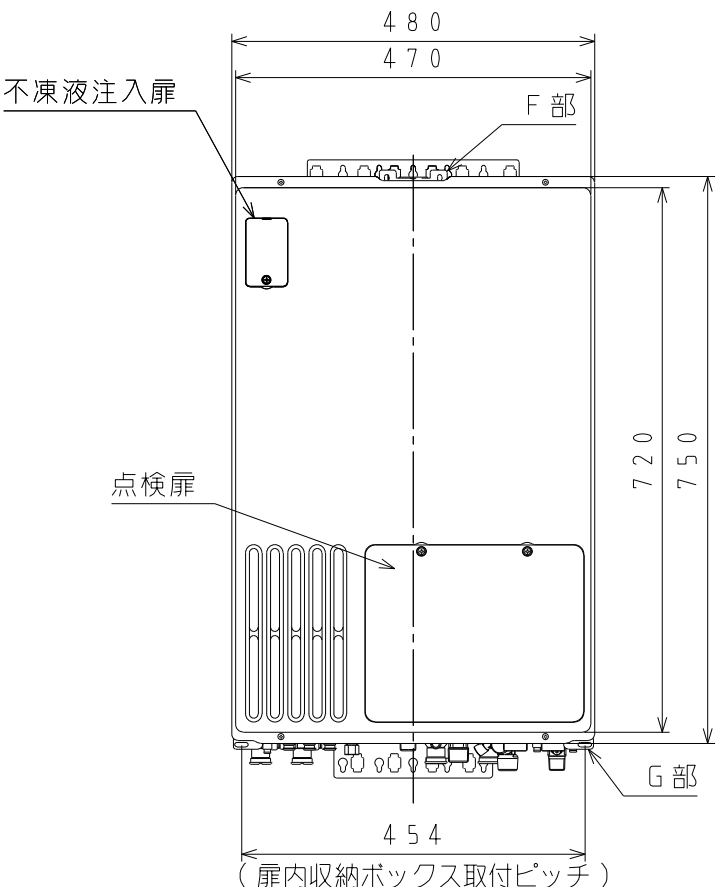


■機器本体寸法図（単位：mm）

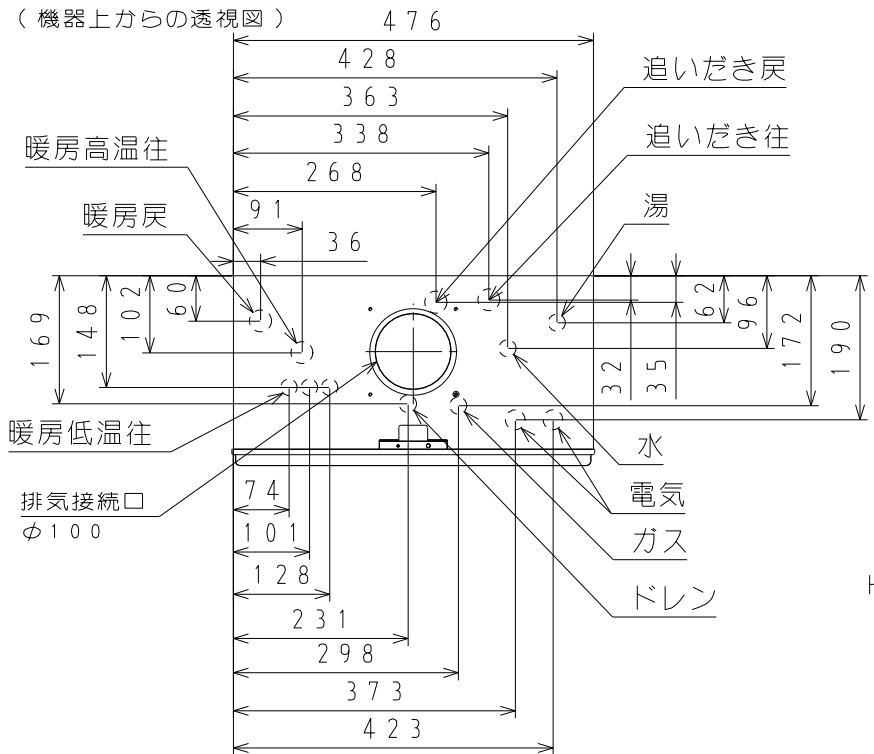

■追いだき施工条件

配管口径	施工条件	浴槽循環口までの高さ
10A樹脂管 13A樹脂管	通常15mまで （設定変更により25mまで対応可）	※7m以内

※2F（3.5m以上）に自動注湯する場合150kPa（1.5kgf/cm²）以上の給水圧が必要になります。

■暖房関連仕様

機 暖 外 房 揚 ポ 程 プ	高温	65kPa (5 $\frac{1}{2}$ l/min)
	低温	1系統 75kPa(2 $\frac{1}{2}$ l/min)
		2系統 70kPa(4 $\frac{1}{2}$ l/min)
	3系統	60kPa(6 $\frac{1}{2}$ l/min)
暖房水タンク容量		1.3 $\frac{1}{2}$ l (有効0.8 $\frac{1}{2}$ l)
許容システム水量		銅:24.0 $\frac{1}{2}$ l 樹脂:35.0 $\frac{1}{2}$ l

■底板よりの各継手高さ（mm）

ガ ス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電線管	25

（ ）内寸法は絶縁部品取付時

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置（上部固定有）	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上 （木下地15mm）	JISB1112-1995 に準拠
				2	0.3kN/本以上	付属木ねじ との組合せ
RC壁固定	ブラク	壁掛け 据置（上部固定有）	φ6X30	4	合計0.6kN以上	フックは接地部を避ける。 ブラク使用時はフックで 耐力確保するものとする。
				2	0.5kN/本以上	
ALC壁固定	挟込金具	壁掛け 据置（上部固定有）	M6X30以上 M5X20以上	2	合計0.6kN以上	
				1	0.5kN/本以上	
P S 固定	小ねじ	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台
			M5X12	5	0.5kN/本以上	

■仕様表 作成 2014年 9月22日

品 名	X T 4 2 1 4 A R S 9 S W 3 C	
型 式	G H H 2 4 0 0 Z (A) U T	
設 置 方 式	P S 扉 内 設 置 形 (上 方 排 気 延 長) / 屋 外 壁 掛 設 置 形	
製 品 質 量 (k g)	3 9 (満 水 時 : 4 2)	
防 火 性 能	側 面 ・ 後 面 近 接 設 置	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガ ス 消 費 量 (k W)	給 湯	4 4 . 1 (3 7 . 9 0 0 k c a l / h)
	暖 房	2 0 . 2 (1 7 . 4 0 0 k c a l / h)
	同 時	5 0 . 0 (4 3 . 0 0 0 k c a l / h)
能 力 (k W)	給 湯	4 1 . 9 (2 4 . 0 号) ~ 0 (0 号) (比 例 制 御)
	追 っ だ き	9 . 3 (8 . 0 0 0 k c a l / h)
	暖 房	1 7 . 4 k W (1 5 . 0 0 0 k c a l / h) ~ 2 . 3 3 k W (2 . 0 0 0 k c a l / h) 比 例
区 分 名	Q	
熱 効 率 (%)	給 湯 ・ 湯 張 り	9 5 . 0
	暖 房	8 7 . 0
	1 3 A 排 気 消 費 効 率	9 3 . 0
	達 成 率	1 1 2
騒 音 値 (d B (A))	4 9 (給 湯 ・ 暖 房 ・ 同 時 使 用 時)	
点 火 方 式	タ イ レ ク ト 着 火 方 式	
給 排 気 方 式	強 制 排 気 式	
最 大 出 湯 量	2 9 ℓ / m i n	
最 低 作 動 流 量	1 . 9 ℓ / m i n	
最 低 作 動 水 圧	1 0 . 0 k P a (0 . 1 k g f / c m ²) (機 器 の み の 場 合)	
使 用 水 圧 (動 圧)	1 0 0 ~ 7 5 0 k P a (1 . 0 ~ 7 . 5 k g f / c m ²)	
温 度 制 御 方 式	給 湯	比 例 制 御
	暖 房	比 例 制 御
追 っ だ き 方 式	間 接 加 熱 式	
配 管 口 径	給 水 ・ 給 湯	2 0 A (R 3 / 4) オ ネ ジ
	追 っ だ き 往 ・ 戻	C C H M ジ ' ヨ イ ン ト
	暖 房 低 温 往	C H M ジ ' ヨ イ ン ト (3 P)
	暖 房 高 温 往 ・ 戻	C C H M ジ ' ヨ イ ン ト
	ド レ ン	1 5 A (R 1 / 2) オ ネ ジ
	ガ ス	2 0 A (R 3 / 4) オ ネ ジ
中 和 剤	電 気	C 3 1 (呼 び 径)
電 気 特 性	電 源	A C 1 0 0 V
	リ モ コ ン	2 4 V 以 下
	消 費 電 力	同 時 使 用 2 5 0 W
	凍 結 予 防	3 3 4 W
安 全 装 置	空 だ き 防 止 装 置 (水 量 セ ン サ ー 方 式) フ ァ ン 回 転 検 出 装 置 (回 転 検 出 方 式) 立 消 え 安 全 装 置 (フ レ ー ム ロ ッ ド 方 式) 残 火 安 全 装 置 (パ イ メ タ ル 方 式) 過 圧 防 止 安 全 装 置 (ス プ リ ン グ 方 式) 水 位 確 認 装 置 (水 位 電 極 方 式) 凍 結 予 防 装 置 (電 気 ヒ ー タ ー + ポ ン プ 運 転) 漏 電 安 全 装 置 (漏 電 リ レ ー 方 式) 過 熱 防 止 装 置 (温 度 ヒ ュ ー ズ 方 式) 誘 導 雷 保 護 装 置 (サ ー ジ ア ブ ソ ー バ ー 方 式) 過 電 流 防 止 装 置 (電 流 ヒ ュ ー ズ)	
付 属 品	取 扱 説 明 書 工 事 説 明 書 中 継 リ ー ド 線 一 式 取 付 ネ ジ 一 式	
別 売 部 品	浴 室 リ モ コ ン 台 所 リ モ コ ン 増 設 リ モ コ ン 各 種 配 管 カ パ ー (H C - 4 5 3 4 / H C - 6 5 3 4) 防 振 架 台 (B K - 4 5 0 0 / 6 5 0 0) 防 振 壁 固 定 金 具 (W K - 9 0 0 0) 扉 内 収 納 ボ ッ ク ス (S B - 8 1 0 5) 据 置 台 (S D - 4 5 3 4 / S D - 6 5 3 4) 排 気 ア ダ プ タ 上 付 ス ト レ ー ト (H A - 1 0 0 S) 排 気 ア ダ プ タ 上 付 L 型 (H A - 1 0 0 L) X 2 デ ュ ア ル ガ ー 2 P (E M - 0 2) 他	
給 水 装 置 認 証 番 号	N W 2 0 1 9	

外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0.10Y8/0.5.7分ツヤ）

- ※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
- ※やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）を設けてください。
- ※仕様表、給湯最小は参考値です。
- ※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。
- ※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

外形寸法図

東京ガス株式会社

名 称	(24号) 給湯暖房用熱源機		
品 名	XT4214ARS9SW3C		
提出年月日	年 月 日	単 位	mm
受 領 印			
受領年月日	年 月 日		