





■ 機器本体寸法図（単位：mm）

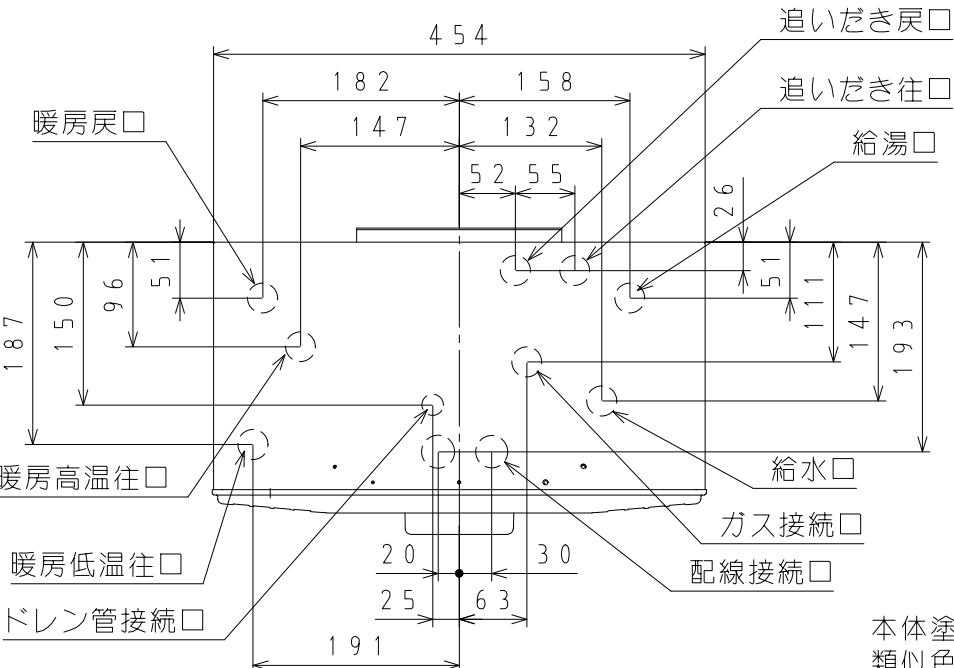

①部詳細（板厚1.6）

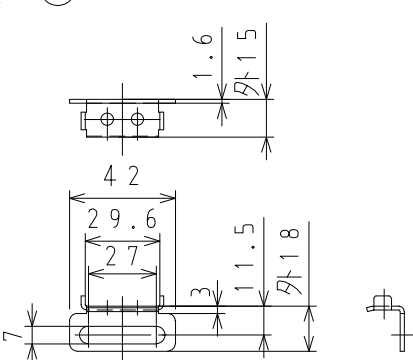

本体塗装色：ニューホワイト
類似色：マンセル10Y8.3/0.5 7分ツヤ

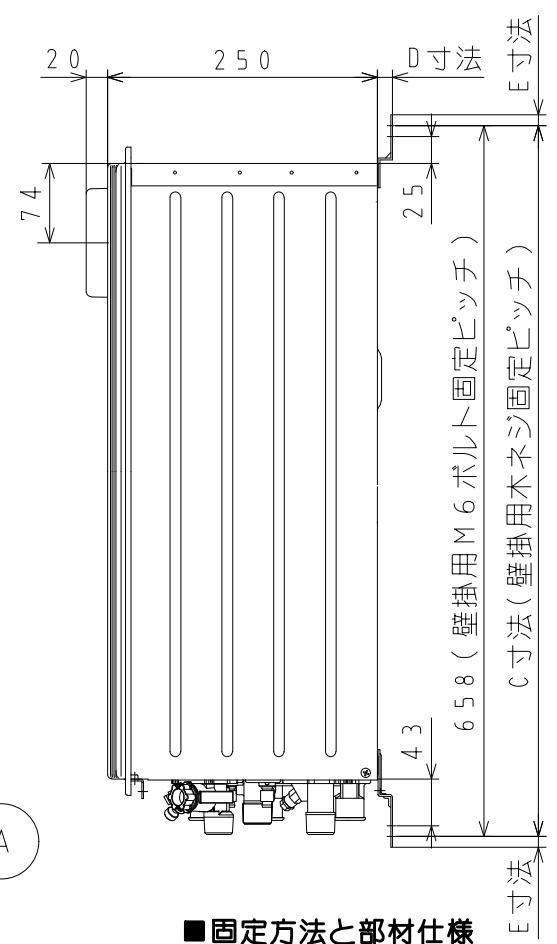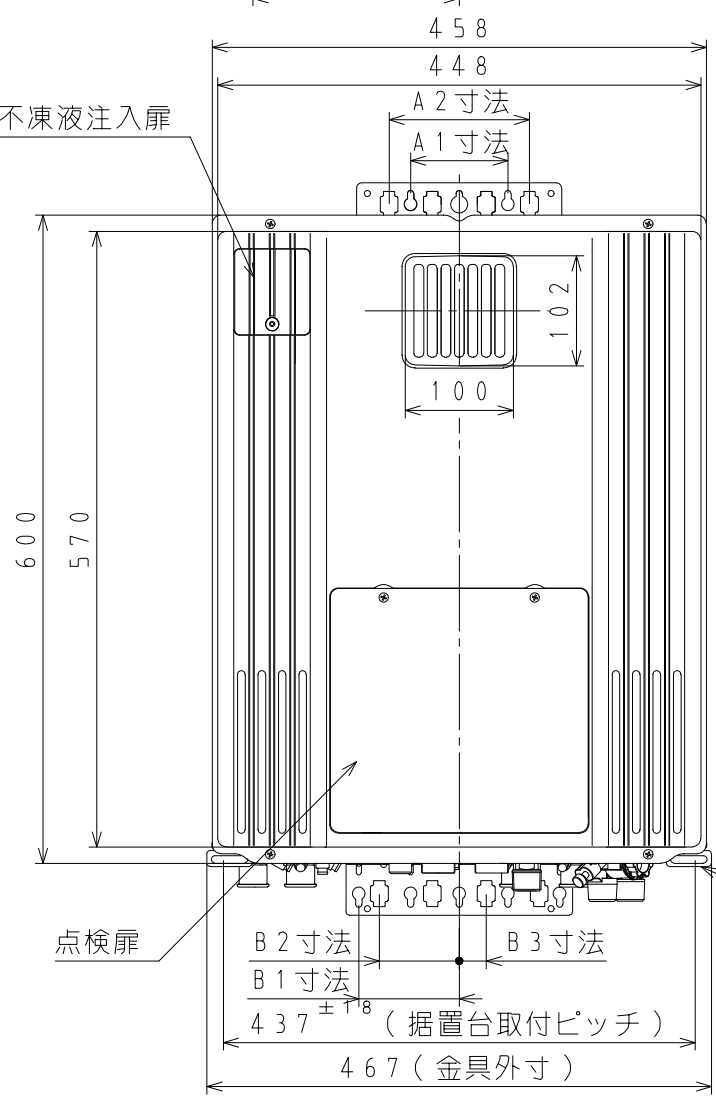

■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示第1447号の第五)
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置(上部固定有)	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1995 に準拠	一
		壁掛け 据置(上部固定有)	φ6X30	4	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	付属木ねじ との組合せ	二
R C壁固定	おねじ形あと 施工アンカー	壁掛け 据置(上部固定有)	M6X30以上	2	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上	アンカーは現場調達品。 ブラク使用時はアンカーで 耐力確保するものとする。	三
		壁掛け 据置(上部固定有)	M5X20以上	1	合計0.6kN以上		四
A L C壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	三

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	—	—	658	13	10
絶縁部品使用時	—	130	—	74	25	644	17	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■ 底板よりの各継手高さ・各配管口径

	継手高さ (mm)	配管口径
ガス	42	20A(R3/4)オネジ
水	51	20A(R3/4)オネジ
湯	51	20A(R3/4)オネジ
追いだき往・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	38	CCHMジョイント
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ドレン	25	15A(R1/2)オネジ
電線管	25	C31(呼び径)

■ 追いだき施工条件

1Fの場合		
配管口径	施工条件	
10A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	

2Fの場合		
配管口径	施工条件(片道)	浴槽上端までの高さ
10A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	7m以内

※2F(3.5m以上)に自動注湯する場合150kPa(1.5kgf/cm²)以上の給水圧が必要になります。

浴槽が下の場合		
配管口径	施工条件(片道)	循環アダプターまでの高さ
10A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	5m以内

- ※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構(逆止弁)を設けてください。
- ※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを、設けてください。
- ※ガス種によりガス消費量、給湯能力は多少異なります。
- ※仕様表の給湯最小は参考値です。
- ※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

注)パイプシャフトへの取付はできません。

■仕様表

品 名		X T 4 2 1 5 K R S S W C M		
型 式		G H - H K 2 4 0 2 Z (A) W		
設 置 方 式		屋外壁掛設置形		
製品質量 (kg)		37 (運転時40)		
ガ ス 種 類		13A		
標 準 インプット (kW)	給 湯	44.1 (37,900kcal/h)		
	暖 房	13.8 (11,900kcal/h)		
	同 時	50.0 (43,000kcal/h)		
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0号) ~ 0 (0号) (比例制御)		
	追いだき	9.3 (8,000kcal/h)		
	暖 房	11.6kW (10,000kcal/h) ~ 2.3kW (2,000kcal/h) 比例		
区 分 名		Q		
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0		
	暖 房	84.0 (低温84.0, 高温84.0)		
	1台1消費効率	92.3		
	達成率	111		
騒 音 値 (dB(A))		49 (給湯・暖房・同時使用時)		
点 火 方 式		タイレクト着火方式		
給 排 気 方 式		強制排気式		
最大出湯量		24.0ℓ/min (入水温15℃ 設定温40℃)		
最低作動流量		1.9ℓ/min		
最低作動水圧		10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)		
使用水圧 (動圧)		80~750kPa (0.8~7.5kgf/cm ²)		
温度制御方式	給湯	比例制御		
	暖房	比例制御		
追いだき方式		間接加熱式		
配管 口径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ		
	追いだき往・戻	CCHM (QF16) ショイント		
	暖房低温往	CCHM (QF16) ショイント		
	暖房高温往・戻	CCHM (QF16) ショイント		
	ドレン管接続口	15A (R1/2) オネジ		
	ガ ス	20A (R3/4) オネジ		
電 気		C31 (呼び径)		
中和剤		寒水石		
電 気 特性	電 源	AC100V (50/60Hz)		
	リモコン	24V以下		
	消費電力	待機時	1.5W (標準リモコンセット取付時)	
		同時使用	260W	
凍結予防		最大340W		
安 全 装 置		給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (回転検出方式) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)		
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リド線(一式) 取付ネジ一式 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台 (450mm:SD-4530-W, 650mm:SD-6530-W) 配管カバー (450mm:HC-4530-W, 600mm:HC-6030-W) 上方排気カバー (HU-4560) 側方排気カバー (HY-4560) 排気筒方カバー (UT-S100-45) 低振動用壁取付金具 (PB-7) 電力測定ユニット (EM-02)		
別 売 部 品				
給水装置認証番号		N W 2 0 1 9		

納入仕様図

パーパス株式会社		名称	24号 給湯暖房用熱源機 強制循環タイプ・自動タイプ		
		品名	XT4215KRSSWCM		
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201		提出年月日	年 月 日	単位	mm
管理番号 NS16-187-00		受領印			
		受領年月日	年 月 日		