
XT4216ARS0AW6C


外形寸法図

仕 様 表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4216ARS0AW6C

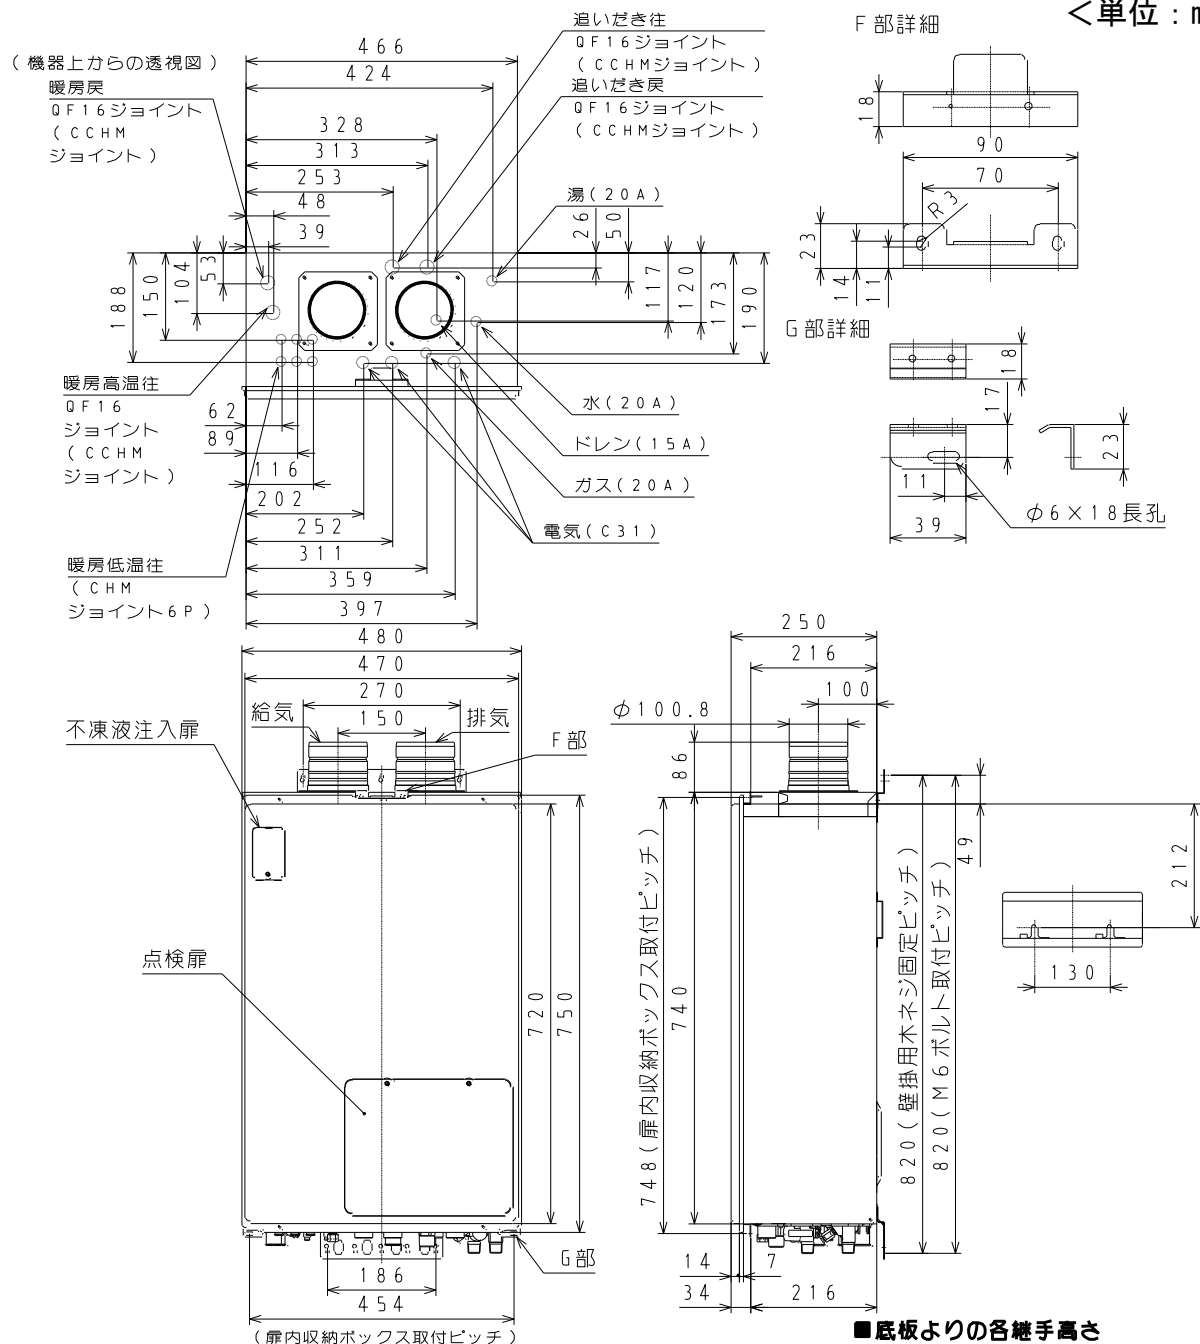

外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0，10Y8／0.5，7分ツヤ）

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け （設置（上部固定有））	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 （木下地15mm）	JISB1112-1995 に準拠
		壁掛け （設置（上部固定有））	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ との組合せ
RC壁固定	おねじ形あと 施工アンカー	壁掛け （設置（上部固定有））	M6×30以上	2	0.5kN/本以上	アンカーは準拠品。フラグ等は別添で 耐力確保するものとする。
		壁掛け （設置（上部固定有））	M5×20以上	1	合計0.6kN以上	
ALC壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台
P S固定	小ねじ	壁掛け	M5×12	5	0.5kN/本以上	

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■底板よりの各継手高さ（mm）

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電線管	25

2016年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4216ARS0AW6C

品 名	X T 4 2 1 6 A R S 0 A W 6 C	
型 式	G H - H 2 4 0 Z (A) T F	
設 置 方 式	PS扉内設置形(給排気延長)	
製品質量(kg)	42(満水時:45)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	I値・消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制給排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房低温往	C H M ｼﾞｮｲﾝﾄ(6P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	電 気	C31(呼び径)
中和剤	寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	消費電力	同時使用 280W
	凍結予防	最大330W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リッド線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 据置台(450mm:SD-4537,650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537) 扉内収納ボックス(SB-8105) 防振架台(450mm:BK-4503,650mm:BK-6503) 電力測定ユニット(EN-02) エコネットライトアダプター(ELA-01) リモコンコード 循環アダプタ	

※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

2016年10月作成

