


(機器上からの透視図)

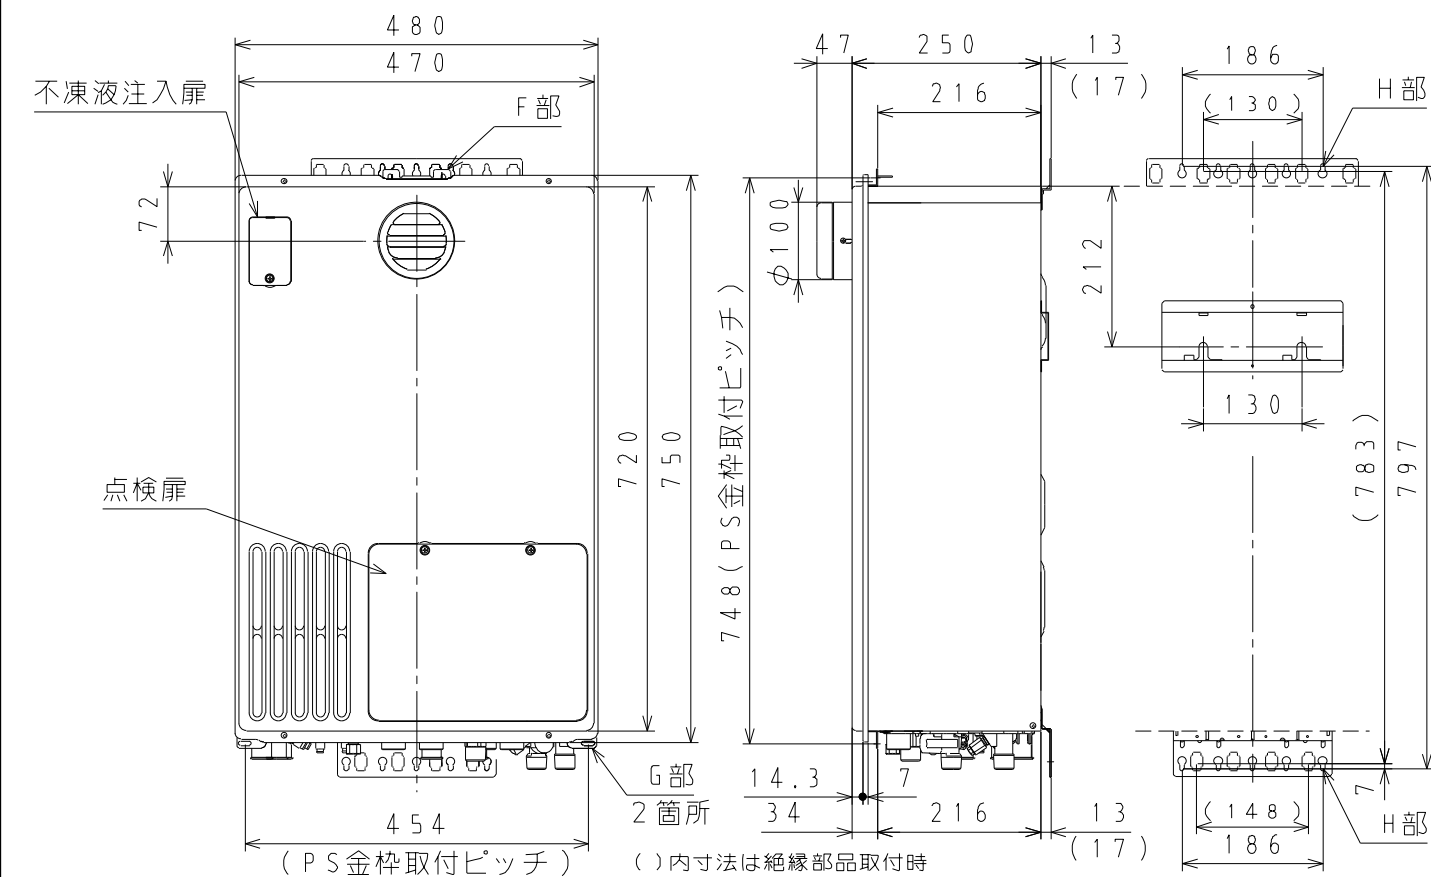

環境の保全

LB-bs

省エネルギー

暖・冷房システム（熱源機・湯沸）



部詳細

Technical drawing of a mechanical part showing a cross-section with dimensions. The part has a total width of 90 and a total height of 23. The top flange has a thickness of 18. The bottom flange has a thickness of 14. The central body has a height of 11. The inner width of the central body is 70. There are two circular features, one on the top flange and one on the bottom flange, both with a diameter of 10. The bottom flange has a fillet with a radius of R3. The part is symmetrical about a vertical centerline.

Technical drawing of a mechanical part. The drawing includes a top view, a front view, and a side view. The top view shows a rectangular part with a width of 39 and a height of 18. The front view shows a rectangular part with a width of 39 and a height of 17. The side view shows a rectangular part with a width of 39 and a height of 23. A hole is specified as $\phi 6 \times 18$ 長孔 (Long Hole).

配 管 口 径	施 工 条 件	浴槽あふれ縁までの高さ
10A樹脂管	通常1.5mまで (設定変更により2.5mまで対応可)	※ -5~7m以内

配管口径	施工条件
1/2銅管	通常1.5mまで
3/8ペアチューブ	最大1.5m10曲がり

機 外 揚 程	暖房ポンプ	高温	40kPa (10㊦/min)	
		低温	1 系統	60kPa(3.5㊦/min)
	2 系統		52kPa(7㊦/min)	
	3 系統		76kPa(10.5㊦/min)	
	4 系統		64kPa(14㊦/min)	
	5 系統		54kPa(16㊦/min)	
		6 系統	50kPa(17㊦/min)	

暖房水タンク容量	1.3 ^{リットル} (有効0.8 ^{リットル})
許容システム水量	銅管:24.0 ^{リットル} 樹脂管:35.0 ^{リットル}

ガ ス	4 0
水	5 1
湯	5 1
追いだき往・戻	3 8
暖房低温往	3 8
暖房高温往	3 8
暖房戻	3 8
ド レ ン	2 5
電 気	2 5

給水装置認証番号：NW2019

品 名	X T 4 2 1 6 A R S S W C	
型 式	G H - H 2 4 0 Z (A) W	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／P S標準設置形	
製品質量 (kg)	4 2 (満水時 4 5)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)
	暖 房	16.1(13.800kcal/h)
	同 時	58.1(50.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)～0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h) ～2.3kW(2.000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0・高温87.0)
エネルギー消費効率	区 分	IV (参考)旧区分: Q
	定格(%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水压	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水压 (動圧)	100～750kPa(1.0～7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式		直接加熱式
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	OF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房低温往	OF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房高温往・戻	OF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気		C 3 1 (呼び径)
中和剤		寒水石
電気特性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	消費電力	280W
	凍結予防	最大330W
安 全 装 置		給湯熱水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレムロック方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リノズ(一式) 取付ネジ(一式)
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 据置台(450mm: S0-4537, 550mm: S0-5537, 650mm: S0-6537) 配管カバー(450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537) 上方排気カバー(HU-1902) 側方排気カバー(HI-2903) 超高温用配気カバー(KYS-4800) アルコープ用斜切排気アダプター(YA-3I-1) 排気流束UPアダプター(15°: HA-1080V-15, 30°: HA-1080V-30) 絶縁部品セット(14404) 防振壁固定金具(VK-9000) 低振動用壁取付金具(PB-7) 霜害アダプタ リモコンコード 電力計測ユニット(EH-02) エコネットライトアダプター(EIA-01)

パーパス株式会社

7417-8505

静岡県富士市西柏原新田201

管理番号	NS16-172-01
------	-------------

名 称 給湯暖房用熱源機
強制循環タイプ・自動タイプ

品 名	XT4216ARSWC		
提出年月日	年 月 日	单 位	mm

受領印				
-----	--	--	--	--

受領年月日	年	月	日
-------	---	---	---