


■ 機器本体寸法図（単位：mm）

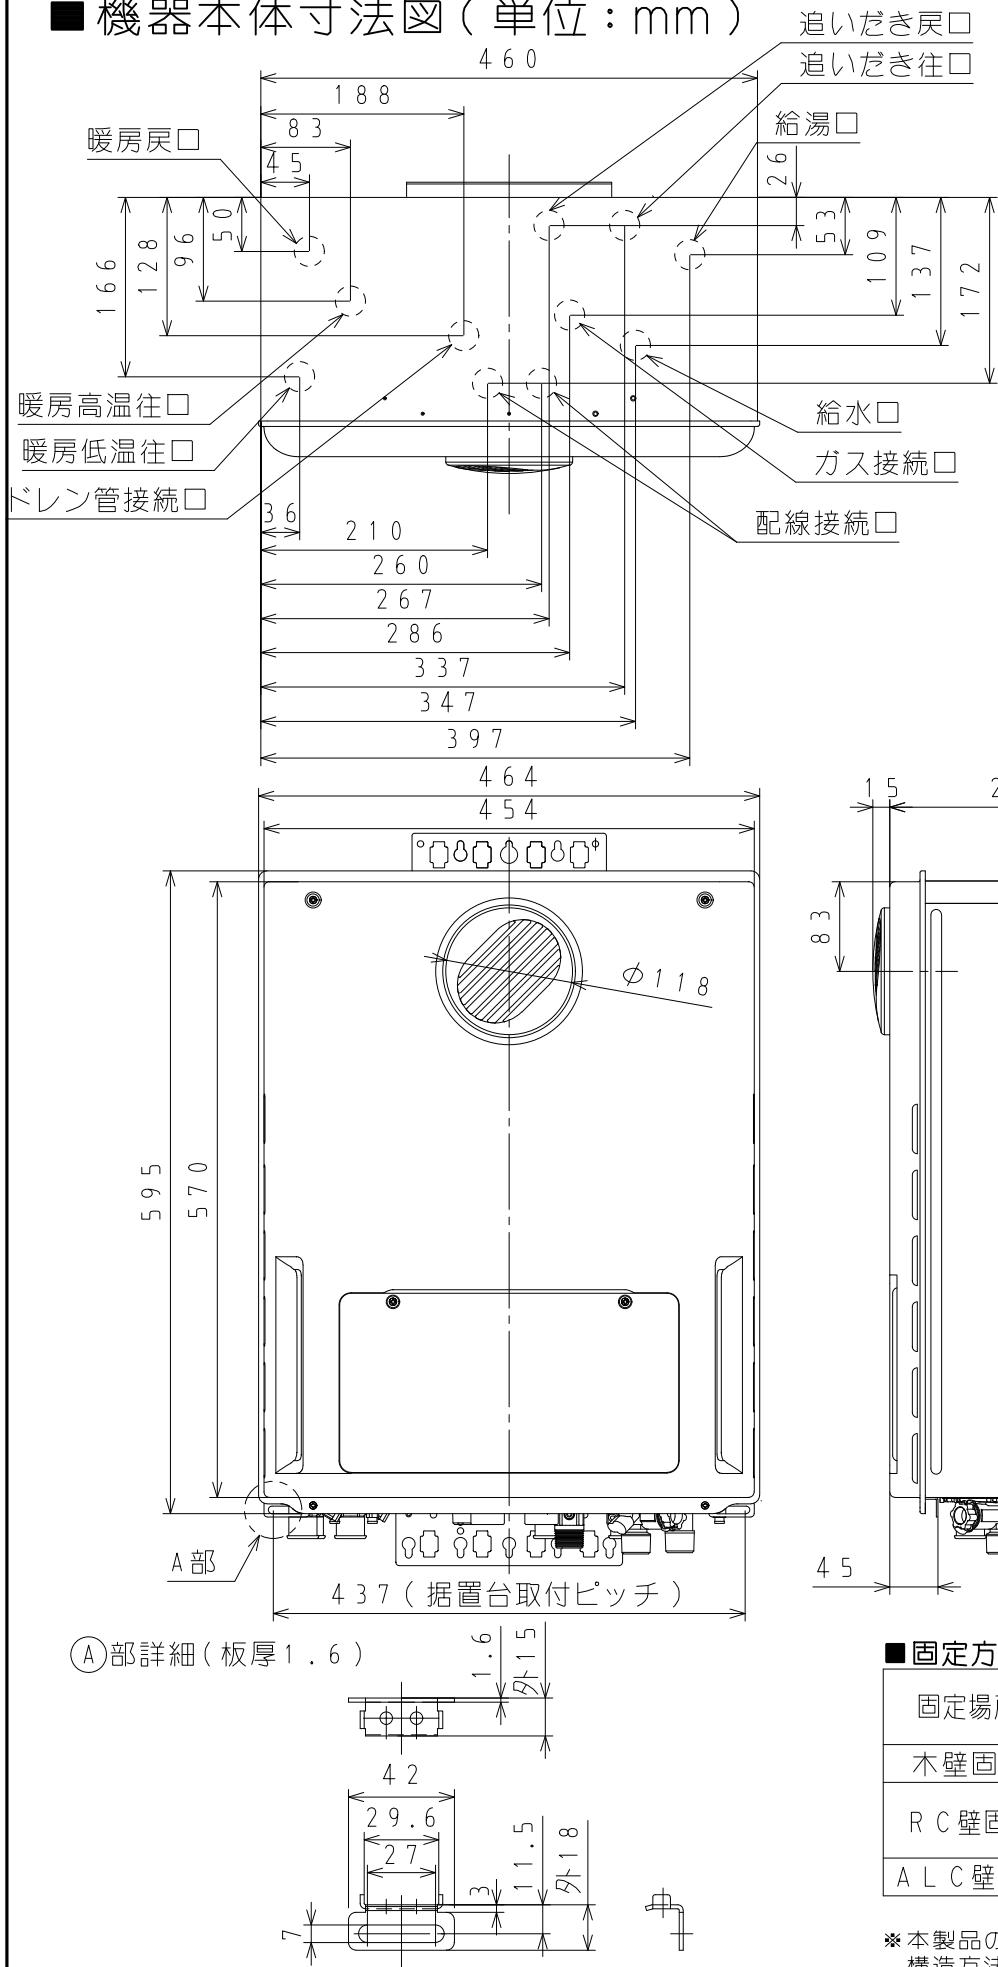

■ 底板よりの各継手高さ・各配管口径

	継手高さ (mm)	配管口径
ガ ス	4 2	20A(R3/4)オネジ
水	5 1	20A(R3/4)オネジ
湯	5 1	20A(R3/4)オネジ
追いだき往・戻	3 8	CCHMジョイント
暖房低温往	3 8	CCHMジョイント
暖房高温往	3 8	CCHMジョイント
暖房戻	3 8	CCHMジョイント
ド レ ン	2 5	15A(R1/2)オネジ
電 線 管	2 5	C31(呼び径)

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	9 0	—	9 3	9 3	—	—	6 5 8	1 3	1 0
絶縁部品使用時	—	1 3 0	—	—	7 4	7 4	6 4 4	1 7	7

絶縁部品とは、メタルス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。

■ 選べるリモコン

標準 タイプ	浴室リモコン	FC-710EL
	台所リモコン	MC-H710EL/H710EL/H710YL
	増設リモコン	SC-700L
高機能 タイプ	浴室リモコン	FC-712E/713E
	台所リモコン	MC-712E/713E
	増設リモコン	SC-700L/703E
シンプル タイプ	浴室リモコン	FC-800/800S
	台所リモコン	MC-800
	増設リモコン	SC-717EL
S O F C 対応	浴室リモコン	FC-715-SO
	台所リモコン	MC-H715F-SOEN
	増設リモコン	SC-717EL

■仕様表

品 名		X T 4 2 1 8 K R S S W C M	
型 式		G H - H K 2 4 1 Z (A) W	
設 置 方 式		屋外壁掛設置形	
製品質量 (k g)		35 (運転時 3 8)	
ガ ス 種 類		1 3 A	1 2 A
標 準 インプット (kW)	給 湯	4 4 . 1	4 1 . 0
	暖 房	1 3 . 4	1 2 . 5
	追いだき	1 3 . 4	1 2 . 5
	同 時	5 0 . 0	4 6 . 6
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)～0.17(0.1号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)	
	暖 房	11.6kW(10,000kcal/h) ～2.3kW(2,000kcal/h)比例	
区 分 名		Q	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0(低温87.0・高温87.0)	
	1台1台消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒 音 値 (dB(A))		49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		24.0ℓ/min(入水温15℃ 設定温40℃)	
最低作動流量		1.9ℓ/min	
最低作動水圧		10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動 圧)		80～750kPa(0.8～7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R 3 / 4) オネジ	
	追いだき往・戻	C C H M (Q F 1 6) ジョイント	
	暖房低温往	C C H M (Q F 1 6) ジョイント	
	暖房高温往・戻	C C H M (Q F 1 6) ジョイント	
	ドレン管接続口	15A (R 1 / 2) オネジ	
	ガ ス	20A (R 3 / 4) オネジ	
電 気 特 性	電 気	C 3 1 (呼び径)	
	電 源	A C 1 0 0 V (5 0 / 6 0 H z)	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W (標準リモコンセット取付時)
		同時使用	240W
		凍結予防	280W
本体外装色		パントンクールグレー 2	
安 全 装 置		給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (回転検出方式) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (バイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ一式	
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台 (SD-4539, SD-6539) 配管カバー (HC-4539, HC-6039) 上方排気カバー (HU-4500) 側方排気カバー (HY-4500) マルチ計測ユニット (EM-02) 有線 LAN アダプタ (PB-74) イーサネットアダプタ (ELA-01)	
給水装置認証番号		N W 2 0 1 9	

■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	通称告示 (国土交通省告示 第1447号 の第五)
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置(上部固定有)	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1995 に準拠 付属木ねじ との組合せ	＝
				2	0.3kN/本以上		＝
R C 壁固定	ブラグ おねじ形あと 施工アンカー	壁掛け 据置(上部固定有)	φ6X30	4	合計0.6kN以上	アンカーは兼用商品。 ブラグ併用時はアンカーで 耐力確保するものとする。	＝
				2	0.5kN/本以上		＝
				1	合計0.6kN以上		＝
A L C 壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上		＝

※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

納入仕様図

パーパス株式会社

〒417-8505

静岡県富士市西柏原新田201

管 理 番 号

NS18-062-00

名 称

24号

給湯暖房用熱源機

強制循環タイプ・自動タイプ

品 名

XT4218KRSSWCM

提出年月日

年

月

日

単 位

mm

受 領 印

受領年月日

年

月

日