
XT4219ARS0AW3C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS0AW3C

〈単位:mm〉

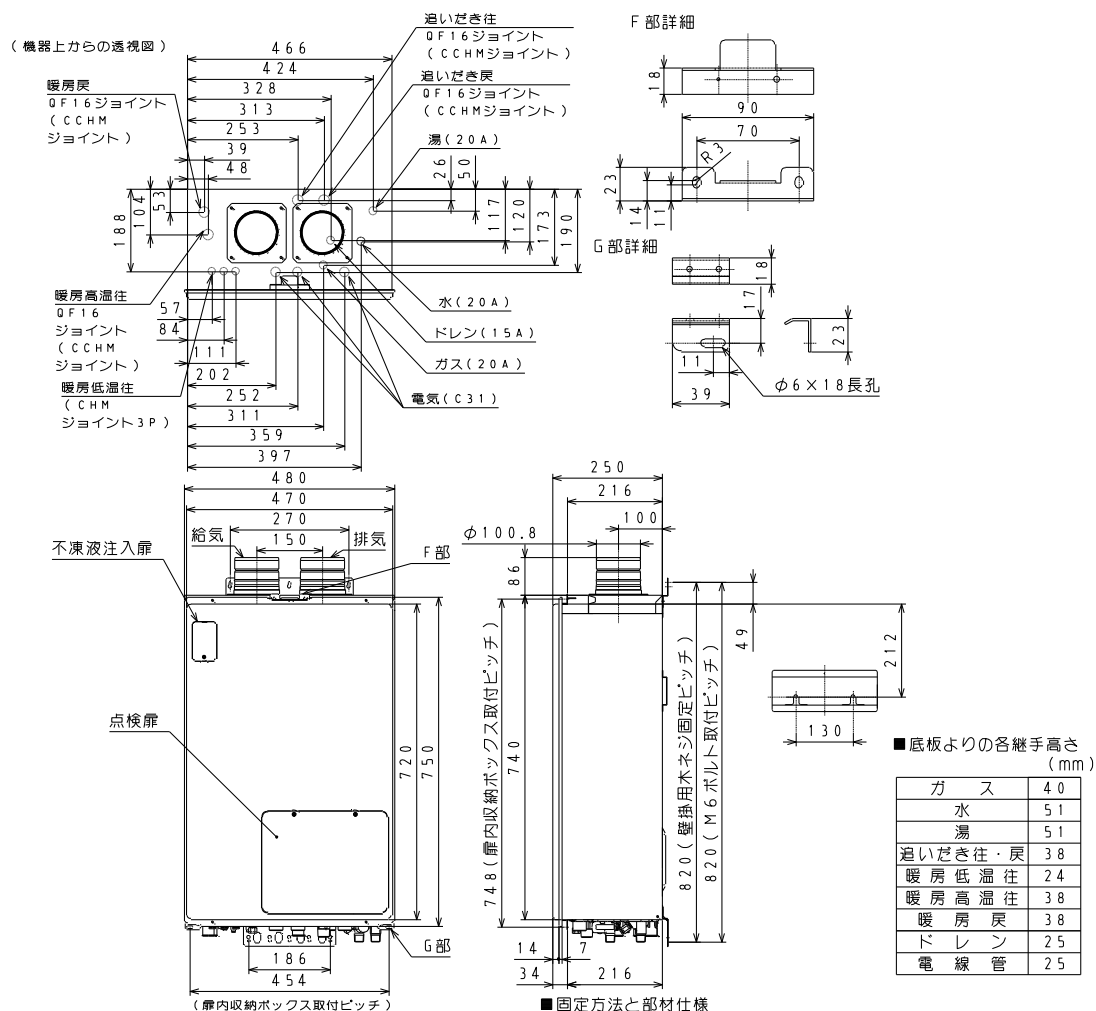

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用箇所 (国土交通省告示第1447号 の適用)
木壁固定	木ねじ	壁掛け	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上	JISB1112-1995	一
		据置(上部固定有)	φ4.8X38	2	0.3kN/本以上	に適用	二
R C 壁固定	ブラク	壁掛け	φ6X30	4	0.6kN/本以上	に適用	二
		据置(上部固定有)	φ6X30	2	0.6kN/本以上	に適用	二
A L C 壁固定	鉄込金具	壁掛け	N10	4	0.3kN/本以上	に適用	三
		据置	N5112	5	0.5kN/本以上	に適用	三
P S 固定	小ねじ	壁掛け	N5112	5	0.5kN/本以上	に適用	三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」の一部を改定する件」に対応しています。

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS0AW3C

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S 0 A W 3 C	
型 式	G H - H 2 4 3 Z (A) T F	
設 置 方 式	PS庫内設置形(給排気延長)	
製品質量(kg)	42(満水時:45)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量(kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	50.1(50,000kcal/h)
能 力(kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.33kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0・高温87.0)
	エネルギー消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制給排気式	
最大出湯量	29ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジョイント
	暖房低温往	CHMジョイント(3P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジョイント
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気	C31(呼び径)	
	中 和 剤	
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	280W
安全装置	同時使用	最大330W
	凍結予防	
空だき防止装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式) 過電流防止装置(電流ヒューズ)		
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線一式 取付ネジ一式	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 据置台(450mm:SD-4537,650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537) 庫内収納ボックス(SB-8105) 防振架台(450mm:BX-4503,650mm:BX-6503) 電力測定ユニット(EW-02) エコネットライトアダプター(ELA-01) リモコンコード 循環アダプタ	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成