
XT4219ARS0AW6P


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS0AW6P

〈単位:mm〉

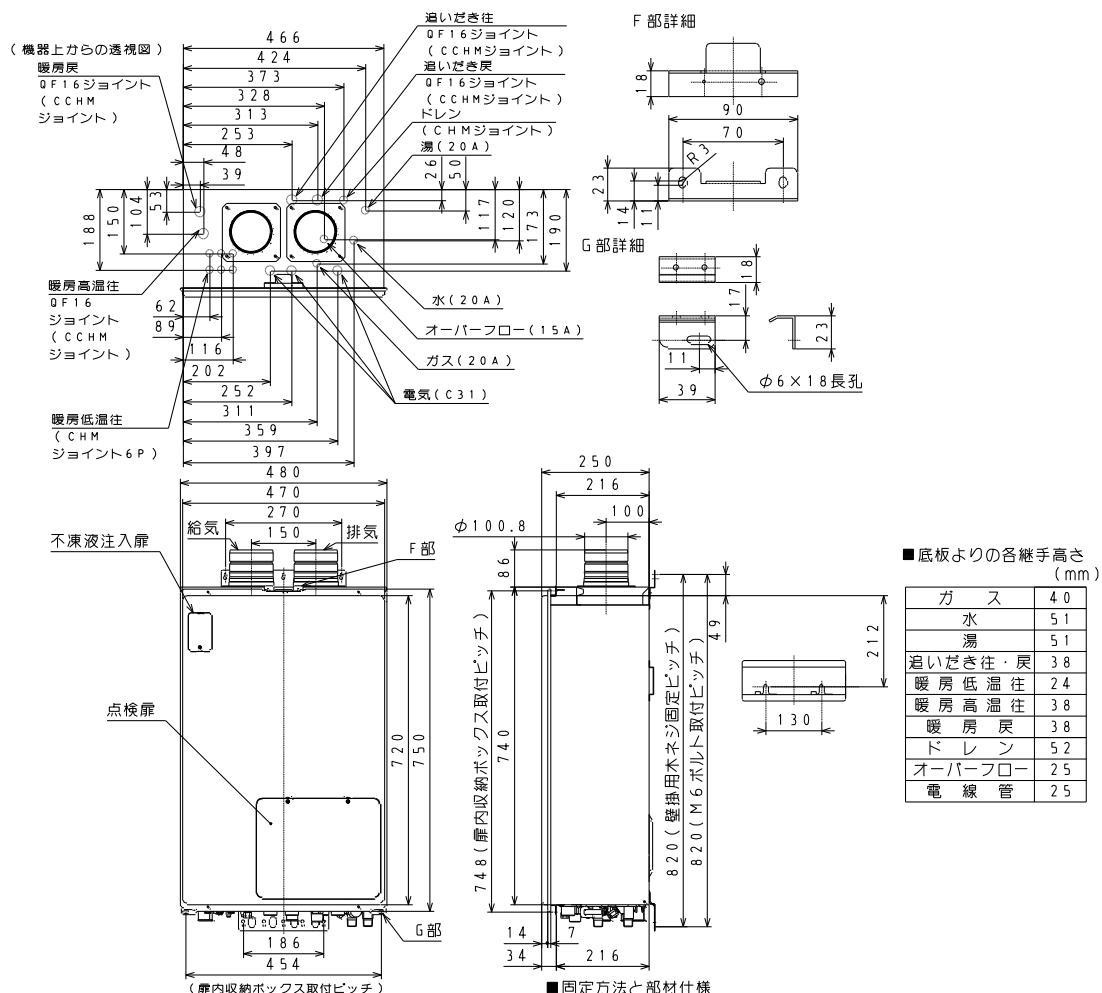

■固定方法及び部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	構造要件 (国土交通省告示第1447号の構造)
木壁固定	木ねじ	壁掛け	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 (木ねじ15mm)	JISB1112-1995	一
		設置 (上壁固定有)	φ4.8×38	2	0.3kN/本以上	付着木ねじ	二
R C壁固定	ブラク	壁掛け	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付着木ねじ	一
		設置 (上壁固定有)	φ6×30	2	0.3kN/本以上	付着木ねじ	二
A L C壁固定	鉄込金具	壁掛け	M6×30以上	2	0.3kN/本以上	付着木ねじ	一
		設置 (上壁固定有)	M5×28以上	1	0.3kN/本以上	付着木ねじ	二
P S固定	小ねじ	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振装置	三

*本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」の一部を改定する件」に対応しています。

2019年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS0AW6P

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S 0 A W 6 P		
型 式	G H - H D 2 4 3 Z (A) T F		
設 置 方 式	P S扉内設置形（給排気延長）		
製品質量（kg）	4 4（満水時：4 8）		
ガ ス 種 類	1 3 A		
ガス消費量（kW）	給 湯	44.2（38.000kcal/h）	
	暖 房	16.1（13.800kcal/h）	
	同 時	58.1（50.000kcal/h）	
能 力（kW）	給 湯	41.9（24.0号）～0.17（0.1号）（比例制御）	
	追いだき	9.88（8.500kcal/h）	
	暖 房	14.0kW（12.000kcal/h） ～2.3kW（2.000kcal/h）比例	
熱効率（％）	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0（低温87.0・高温87.0）	
	I値*消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒 音 値（dB(A)）	49（給湯・暖房・同時使用時）		
点 火 方 式	タイレクト着火方式		
給 排 気 方 式	強制給排気式		
最大出湯量	29.0ℓ/min		
最低作動流量	1.9ℓ/min		
最低作動水圧	10.0kPa（0.1kgf/cm ² ）（機器のみの場合）		
使用水圧（動圧）	100～750kPa（1.0～7.5kgf/cm ² ）		
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式	直接加熱式		
配管口径	給水・給湯	20A（R3/4）オネジ	
	追いだき往・戻	QF16（CCHM）ジ'ョイント	
	暖房低温往	C H Mジ'ョイント（6P）	
	暖房高温往・戻	QF16（CCHM）ジ'ョイント	
	ド レ ン	C H Mジ'ョイント	
	ガ ス	20A（R3/4）オネジ	
	電 気	C 3 1（呼び径）	
中和剤	寒水石		
電気特性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W（浴室・台所リモコン取付時）
		同時使用	280W
		凍結予防	最大360W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置（水量センサー方式） ファン回転検出装置（燃焼ファン） 立消え安全装置（フレームロッド方式） 残火安全装置（パイメタル方式） 過圧防止安全装置（スプリング方式） 水位確認装置（水位電極方式） 凍結予防装置（電気ヒーター＋ポンプ運転） 漏電安全装置（漏電リレー方式） 過熱防止装置（温度ヒューズ方式） 誘導電保護装置（サージアブソーバー方式）		
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線（一式） 取付ネジ（一式）		
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン（各様） 据置台（450mm:SD-4537, 650mm:SD-6537） 配管カバー（450mm:HC-4537, 650mm:HC-6537） 扉内収納ボックス（SD-8105） 防振架台（450mm:BX-4503, 650mm:BX-6503） 電力測定ユニット（EM-02） エコネットライトアダプター（ELA-01） リモコンコード 簡易アダプタ		

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成