
XT4219ARS0SW3C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS0SW3C

<単位:mm>

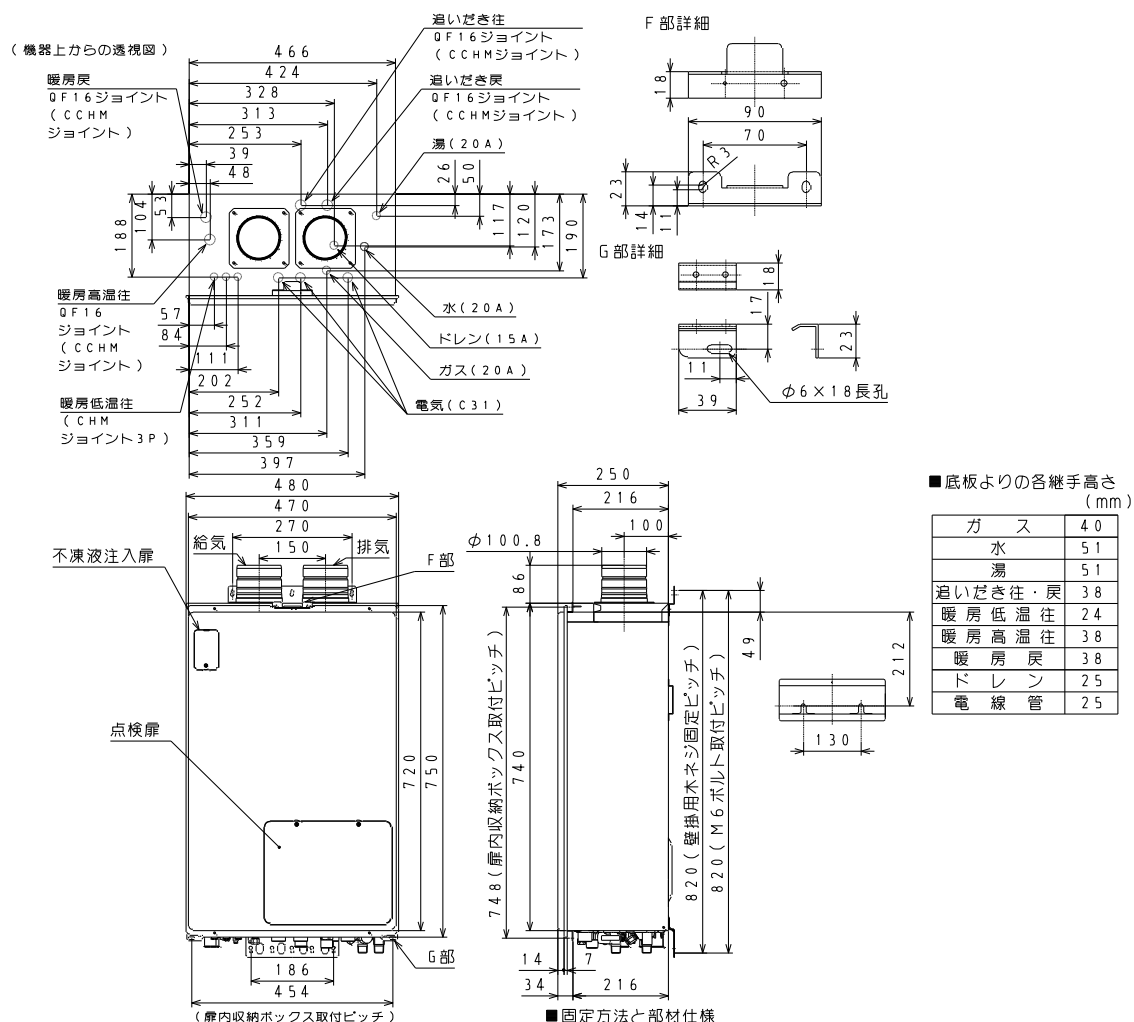

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	参照規格 (国土交通省告示第1447号の告示)
木壁固定	木ねじ	壁掛け	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上	JT581112-1995	二
		壁掛け(上部固定有)	φ4.8X38	2	(木下地15mm)	に適用	二
RC壁固定	ブラク	壁掛け	φ6X38	4	0.3kN/本以上	付属木ねじとの組合せ	二
		壁掛け(上部固定有)	φ6X38	2	合計0.6kN以上	に適用	二
ALC壁固定	木ねじ形金具	壁掛け	M6X18以上	2	0.5kN/本以上	ブラクは参照規格、ブラク等部材はJT581112-1995に適用する。	二
		壁掛け(上部固定有)	M5X20以上	1	合計0.6kN以上	に適用	二
PS固定	鉄金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	参照規格	三
		壁掛け	M12	5	0.5kN/本以上	に適用	三

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS0SW3C

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S 0 S W 3 C	
型 式	G H - H 2 4 3 Z (A) T F	
設 置 方 式	PS庫内設置形(給排気延長)	
製品質量(kg)	42(満水時:45)	
ガ ス 種 類	I 3 A	
ガス消費量(kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力(kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h)~2.33kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0・高温87.0)
	I1111-消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制給排気式	
最大出湯量	29ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	暖房低温往	CHMジ'ョイント(3P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気	C 3 1 (呼び径)	
	中 和 剤	
電 源	寒水石	
	電 源	
	AC100V	
リモコン	24V以下	
	消費電力	
同時使用	280W	
	凍結予防	
	最大330W	
安 全 装 置	空だき防止装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレイムロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式) 過電流防止装置(電流ヒューズ)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線一式 取付ネジ一式	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 据置台(450mm:SD-4537,650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537) 庫内収納ボックス(SB-8105) 防振架台(450mm:BK-4503,650mm:BK-6503) 電力測定ユニット(EM-02) エコネットライトアダプター(ELA-01) リモコンコード 循環アダプタ	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成