
XT4219ARS0SW6P


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS0SW6P

〈単位:mm〉

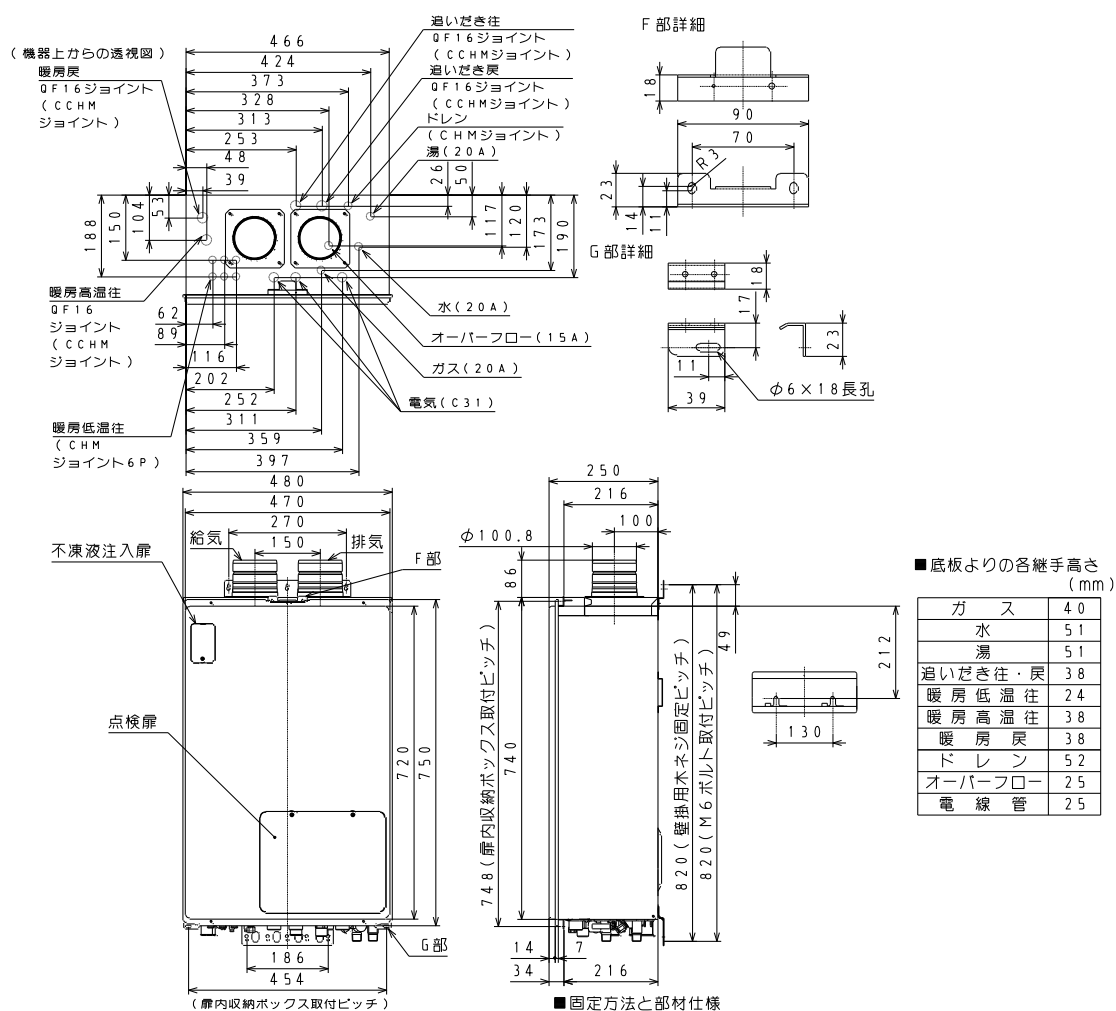

■ 底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	52
オーバーフロー	25
電線管	25

■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け 設置(上部固定有)	$\phi 4.8 \times 38$	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1989 に準拠
RC壁固定	ブラク	壁掛け	$\phi 6 \times 30$	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ との組合せ
		設置(下部固定有)	$\phi 6 \times 30$ 以上	2	0.5kN/本以上	ブラク・設置部材等と の組合せ
ALC壁固定	鉄込金具	壁掛け	#10	4	0.3kN/本以上	耐震設計
PS固定	小ねじ	壁掛け	#5112	5	0.5kN/本以上	

※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

2019年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS0SW6P

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S 0 S W 6 P	
型 式	G H - H D 2 4 3 Z (A) T F	
設 置 方 式	PS扉内設置形(給排気延長)	
製品質量(kg)	44(満水時:48)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量(kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力(kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h)~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	14kW消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制給排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水压	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水压(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	暖房低温往	CHMジ'ョイント(6P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	ドレ ン	CHMジ'ョイント
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	電 気	C31(呼び径)
中和剤	寒水石	
電気特性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用 280W
安全装置	凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)	
	過熱防止装置(温度ヒューズ方式)	
付 属 品	取換説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)	
	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各機)	
別 売 部 品	据置台(450mm:SD-4537,650mm:SD-6537)	
	配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537)	
	扉内収納ボックス(SD-8105)	
	防振架台(450mm:BX-4503,650mm:BX-6503)	
	電力測定ユニット(EH-02)	
	エコネットライトアダプター(EH-01)	
	リモコンコード 給湯アダプタ	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成