


(機器上からの透視図)

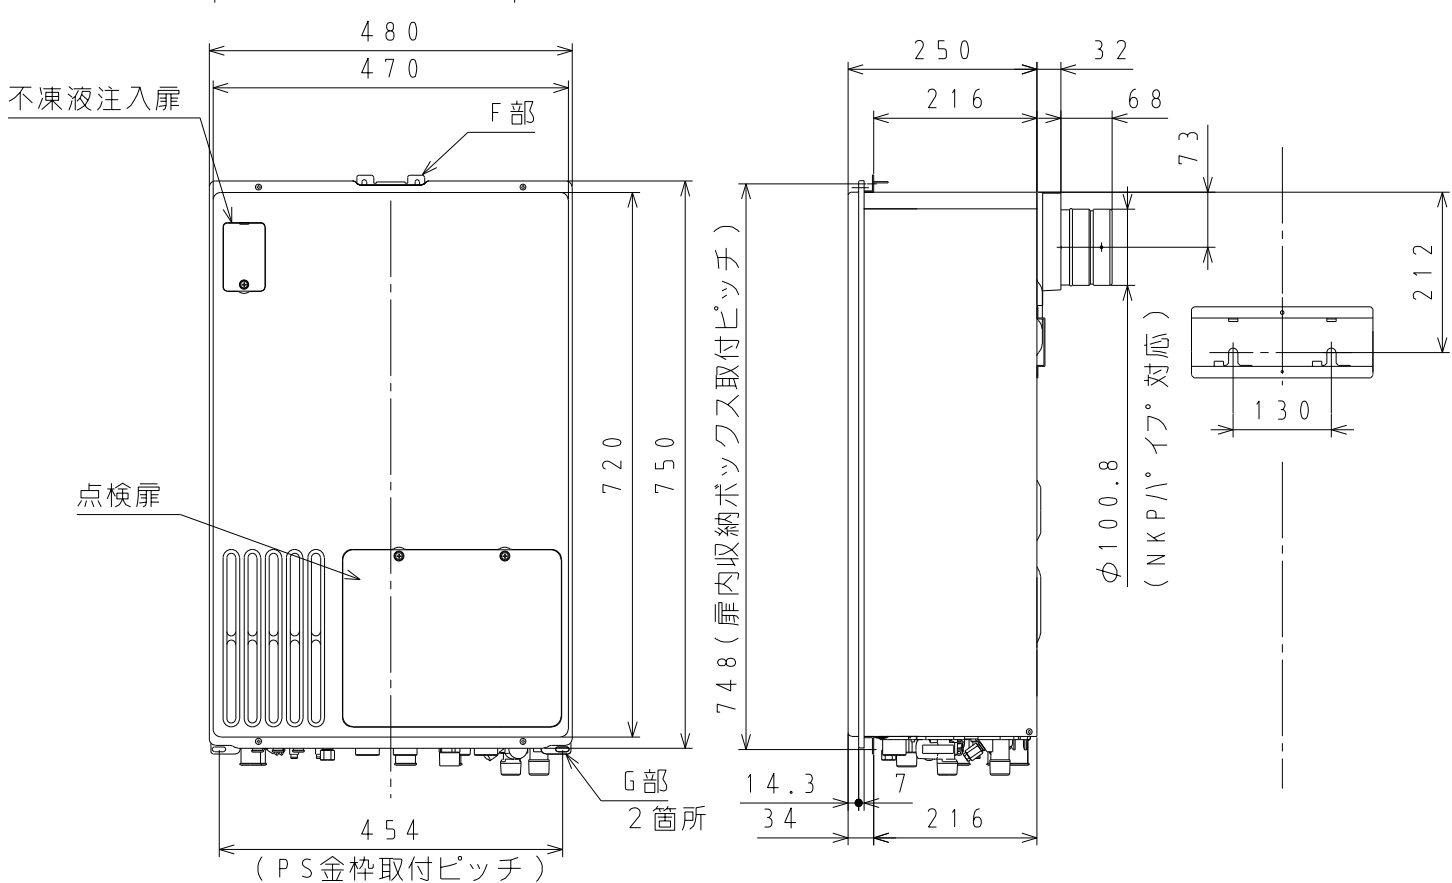


 環境の保全
 省エネルギー
 暖・冷房システム（熱源機・湯暖）

[illegible]

配 管 口 径	施 工 条 件	浴槽あふれ縁までの高さ
10A樹脂管	通常1.5mまで (設定変更により2.5mまで対応可)	※ -5~7m以内

配管口径	施工条件
1/2銅管	通常1.5mまで
3/8ペアチューブ	最大1.5m10曲がり

機 外 揚 程	高温	40kPa (10 $\frac{1}{2}$ /min)	
	低温	1 系統	60kPa(3.5 $\frac{1}{2}$ /min)
		2 系統	52kPa(7 $\frac{1}{2}$ /min)
		3 系統	76kPa(10.5 $\frac{1}{2}$ /min)
		4 系統	64kPa(14 $\frac{1}{2}$ /min)
		5 系統	54kPa(16 $\frac{1}{2}$ /min)
		6 系統	50kPa(17 $\frac{1}{2}$ /min)

暖房水タンク容量	1.3 [㍓] (有効0.8 [㍓])
許容システム水量	銅管:24.0 [㍓] 樹脂管:35.0 [㍓]

カ ス	4 0
水	5 1
湯	5 1
追いだき往・戻	3 8
暖房低温往	2 4
暖房高温往	3 8
暖房戻	3 8
ド レ ン	5 2
オーバーフロー	2 5
電 気	2 5

給水装置認証番号：NW2019

品 名	XT4219ARS8SW6P		
型 式	GH-HD243Z(A)B		
設 置 方 式	PS扉内設置型(後方排気延長)		
製品質量(kg)	45(満水時49)		
ガ ス 種 類	13A		
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)	
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)	
	同 時	58.1(50,000kcal/h)	
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)	
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)	
	13A・消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)		
点 火 方 式	タイレクト着火方式		
給 排 気 方 式	強制排気式		
最大出湯量	29.0ℓ/min		
最低作動流量	1.9ℓ/min		
最低作動水压	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)		
使用水压(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)		
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式	直接加熱式		
配 管	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント	
	暖房低温往	CHMジ'ョイント(6P)	
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント	
口 径	ド レ ン	CHMジ'ョイント	
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ	
	電 気	C31(呼び径)	
中和剤	寒水石		
電 気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用	280W
		凍結予防	最大360W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレイムロッド方式) 残火安全装置(バイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)		
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リノ線(1式) 取付ネジ(1式)		
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 扉内収納ボックス(SB-B105) 節電アダプタ リモコンコード 電力測定ユニット(EH-02) エコネットライトアダプター(EH-01)		

パーパス株式会社

静岡県富士市西柏原新田201

管理番号	NS19-154-00
------	-------------

名称 給湯暖房用熱源機
強制循環タイプ・自動タイプ

XT4219ARS8SW6P

提出年月日	年 月 日	单 位	mm
-------	-------	-----	----

受領印				
-----	--	--	--	--

文 照 印				
-------	--	--	--	--

受領年月日 年 月 日

NS 19-154-00