
XT4219ARS9SW6P


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS9SW6P

〈単位:mm〉

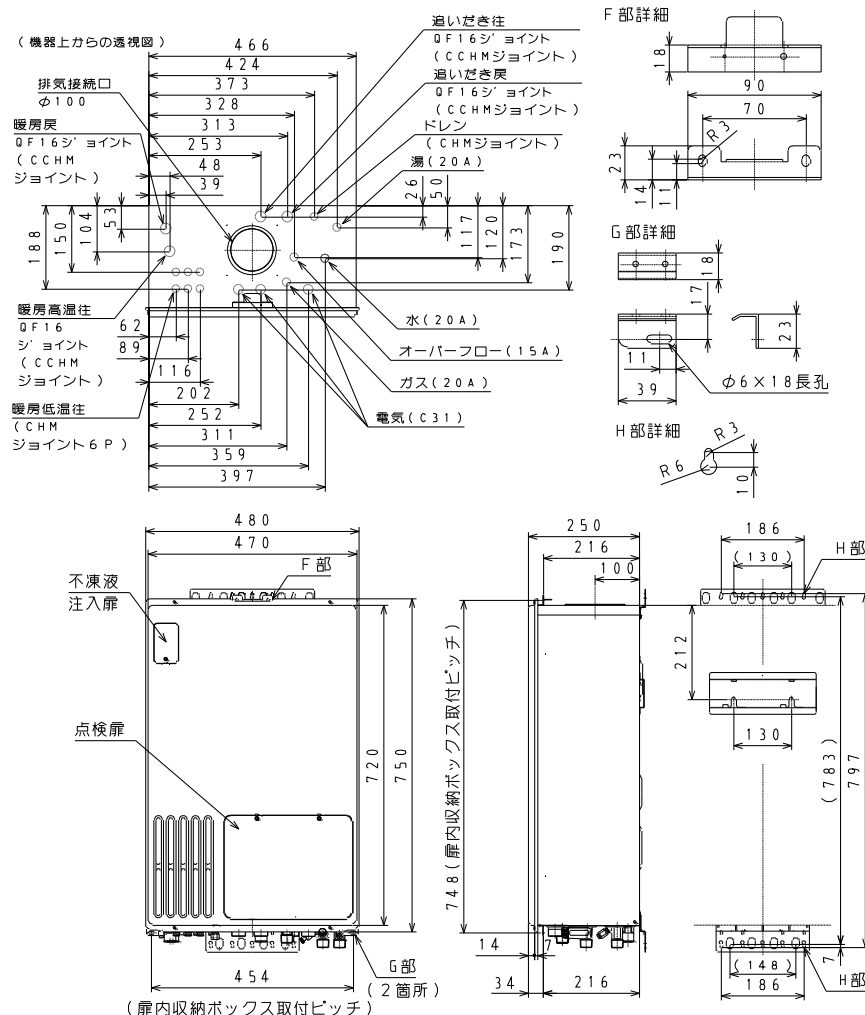

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	52
オーバーフロー	25
電気	25

() 内寸法は絶縁部品取付時

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示第144号の施行期日)
木壁固定	木ねじ	壁掛け (下部固定有)	φ4.8×38	4	8.3kN/本以上	JISB1112-1995	三
RC壁固定	ブラク	壁掛け (下部固定有)	φ6×38	4	0.3kN/本以上	付属木ねじとの組合せ	三
	おねじ形おど 兼工アンカー	壁掛け (下部固定有)	φ6×38以上	2	0.3kN/本以上	ブラク・おねじ形おど 兼工アンカーの組合せ	三
ALC壁固定	鉄込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防錆処理	三
	小ねじ	壁掛け	M12	5	0.5kN/本以上	防錆処理	三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示 第144号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める 件の一部を改定する件」に対応しています

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS9SW6P

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S 9 S W 6 P	
型 式	G H - H D 2 4 3 Z (A) U	
設 置 方 式	P S 扉内設置形(上方排気延長)	
製品質量(kg)	4 4 (満水時4 8)	
ガ ス 種 類	I 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)
	暖 房	16.1(13.800kcal/h)
	同 時	58.1(50.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h) ~2.3kW(2.000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	I 3 A 消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	4 9 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房低温往	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(6P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	ド レ ン	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	消費電力	280W
	凍結予防	最大360W
	安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式)
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リッド線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 燃焼リモコン(各機) 据置台(450mm:SD-4537, 650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537, 650mm:HC-6537) 扉内収納ボックス(SB-A105) 排気静電アダプタストレート(MA-100S) 排気上方アダプタ-L型(MA-100L) 防振架台(450mm:BK-4503, 650mm:BK-6503) 電力測定ユニット(EH-02) エコネットライトアダプタ(ELA-01) リモコンコード 循環アダプタ	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成

