
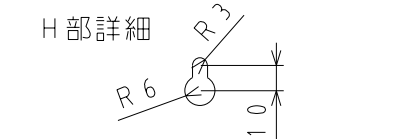
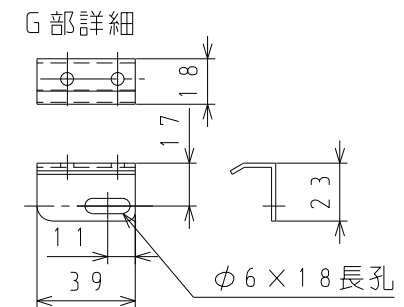
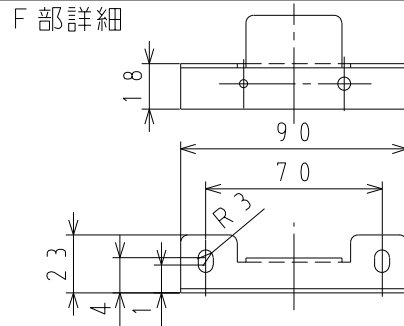


(機器上からの透視図)

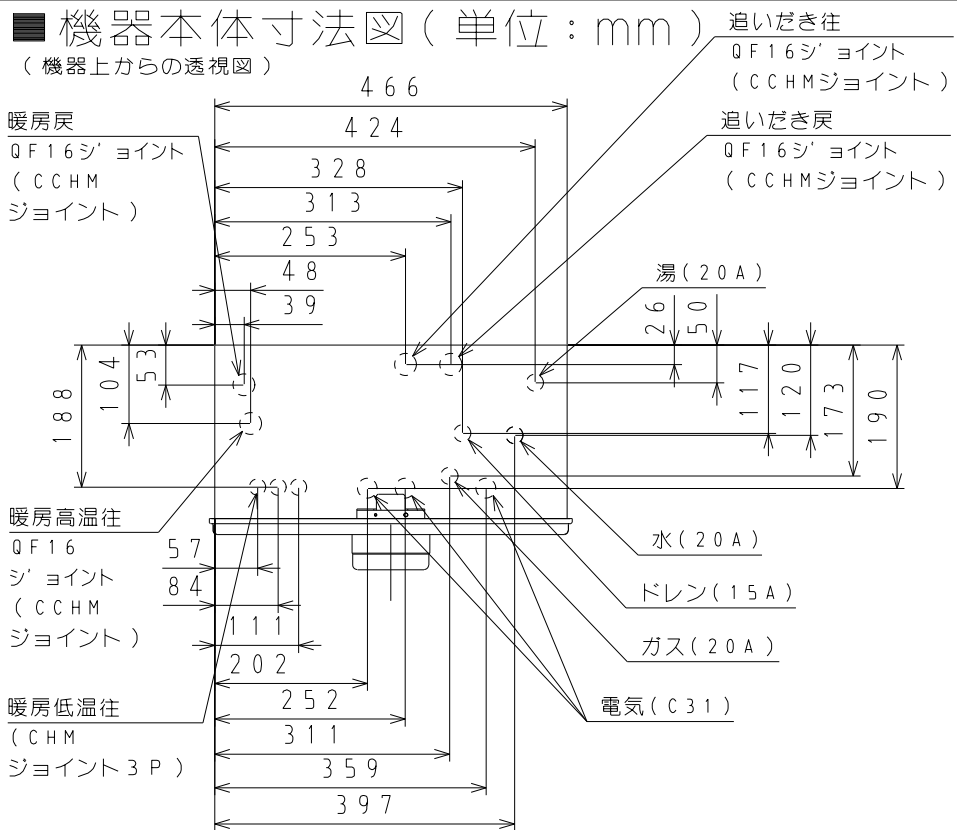

■追いだき施工条件

配 管 口 径	施 工 条 件	浴槽あふれ縁までの高さ
10A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	※ -5～7m以内

※ 2F (3.5m以上)に自動注湯する場合150kPa (1.5kgf/cm²)以上の給水圧が必要になります。

配管口径	施工条件
1／2銅管	通常15mまで
3／8ペアチューブ	最大15m10曲がり

■暖房関連仕様 往き・戻りヘッダーの圧力損失を含みます

機 外 揚 程	暖房ポンプ	高温	40kPa (10 $\frac{1}{2}$ l/min)	
		低温	1 系統	60kPa(3.5 $\frac{1}{2}$ l/min)
			2 系統	52kPa(7 $\frac{1}{2}$ l/min)
			3 系統	76kPa(10.5 $\frac{1}{2}$ l/min)

暖房水タンク容量	1.3㍓(有効0.8㍓)
許容システム水量	銅管: 24.0㍓ 樹脂管: 35.0㍓

■ 底板よりの各継手高さ
(mm)

ガ ス	4 0
水	5 1
湯	5 1
追いだき往・戻	3 8
暖房低温往	2 4
暖房高温往	3 8
暖房戻	3 8
ド レ ン	2 5
電 気	2 5

- ※ 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）
を設けてください。
- ※ 屋外設置の際は屋外に A C 1 0 0 V の防水コンセントを、
設けてください。
- ※ 仕様表の給湯最小は参考値です。
- ※ 仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める
件」の一部を改定する件」に対応しています。

給水装置認証番号：NW2019

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	通府告示 (国土交 通省告示 第1447号 の第五)
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置(上部固定有)	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上	JISB1112-1995 に準拠	三
				2 (木下地15mm)			
R C 壁固定	ブラグ	壁掛け 据置(上部固定有)	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ との組合せ	三
				2	合計0.6kN以上		
				2	0.5kN/本以上		
				1	合計0.6kN以上		
A L C 壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	三
P S 固定	小ねじ	壁掛け	M5×16	4	0.5kN/本以上		三

外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ）



■ 仕様表

品 名		X T 4 2 1 9 A R S S W 3 C		
型 式		G H - H 2 4 3 Z (A) W		
設 置 方 式		屋外壁掛設置形／P S 標準設置形		
製品質量 (k g)		4 2 (満水時 4 5)		
ガ ス 種 類		1 3 A		
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2 (38,000kcal/h)		
	暖 房	16.1 (13,800kcal/h)		
	同 時	58.1 (50,000kcal/h)		
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0号) ~ 0.17 (0.1号) (比例制御)		
	追いだき	9.88 (8,500kcal/h)		
	暖 房	14.0kW (12,000kcal/h) ~ 2.3kW (2,000kcal/h) 比例		
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0		
	暖 房	87.0 (低温 87.0、高温 87.0)		
	1次効-消費効率	93.0		
	達成率	112		
騒 音 値 (dB(A))		49 (給湯・暖房・同時使用時)		
点 火 方 式		ダイレクト着火方式		
給 排 気 方 式		強制排気式		
最大出湯量		29.0 ℓ / min		
最低作動流量		1.9 ℓ / min		
最低作動水压		10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)		
使用水压 (動 圧)		100~750kPa (1.0~7.5kgf/cm ²)		
温度制御方式	給湯	比例制御		
	暖房	比例制御		
追いだき方式		直接加熱式		
配管 口 径	給水・給湯	20A (R 3 / 4) オネジ		
	追いだき往・戻	Q F 16 (C C H M) シ・ョイント		
	暖房低温往	C H M シ・ョイント (3 P)		
	暖房高温往・戻	Q F 16 (C C H M) シ・ョイント		
	ド レ ン	15A (R 1 / 2) オネジ		
	ガ ス	20A (R 3 / 4) オネジ		
電 気		C 3 1 (呼び径)		
中和剤		寒水石		
電 気 特 性	電 源	A C 1 0 0 V		
	リモコン	24 V 以下		
	消費電力	待機時	1.5 W (浴室・台所リモコン取付時)	
		同時使用	280 W	
		凍結予防	最大 330 W	
安 全 装 置		給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロック方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)		
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リト線 (一式) 取付ネジ (一式)		
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種)			
	据置台 (450mm : SD-4537, 650mm : SD-6537)			
	配管カバー (450mm : HC-4537, 650mm : HC-6537)			
	上方排気カバー (H0-1902)			
	側方排気カバー (H1-2903) 超高層排気カバー (KYS-4000)			
	アルコープ用斜方排気アダプター (YA-30-1)			
	排気流速UPアダプター (15° : HA-1080V-15, 30° : HA-1080V-30)			
	防振架台 (450mm : BK-4503, 650mm : BK-6503) 絶縁部品セット (14404)			
	防振壁固定金具 (WK-9000) 低振動用取付金具 (PG-1)			
	循環アダプタ リモコンコード 電力計測ユニット (EM-02)			
	エコネットライトアダプタ (ELA-01)			

納入仕様図

名 称	24号 給湯暖房用熱源機 強制循環タイプ・自動タイプ
-----	-------------------------------

パーパス株式会社

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201

管理番号	NS19-175-00
------	-------------

品 名	XT4219ARSSW3C		
提出年月日	年 月 日	单 位	mm
受 領 印			
受領年月日	年 月 日		