





暖房戻
Q F 1 6 シ' ョイント
(C C H M
ショイント)

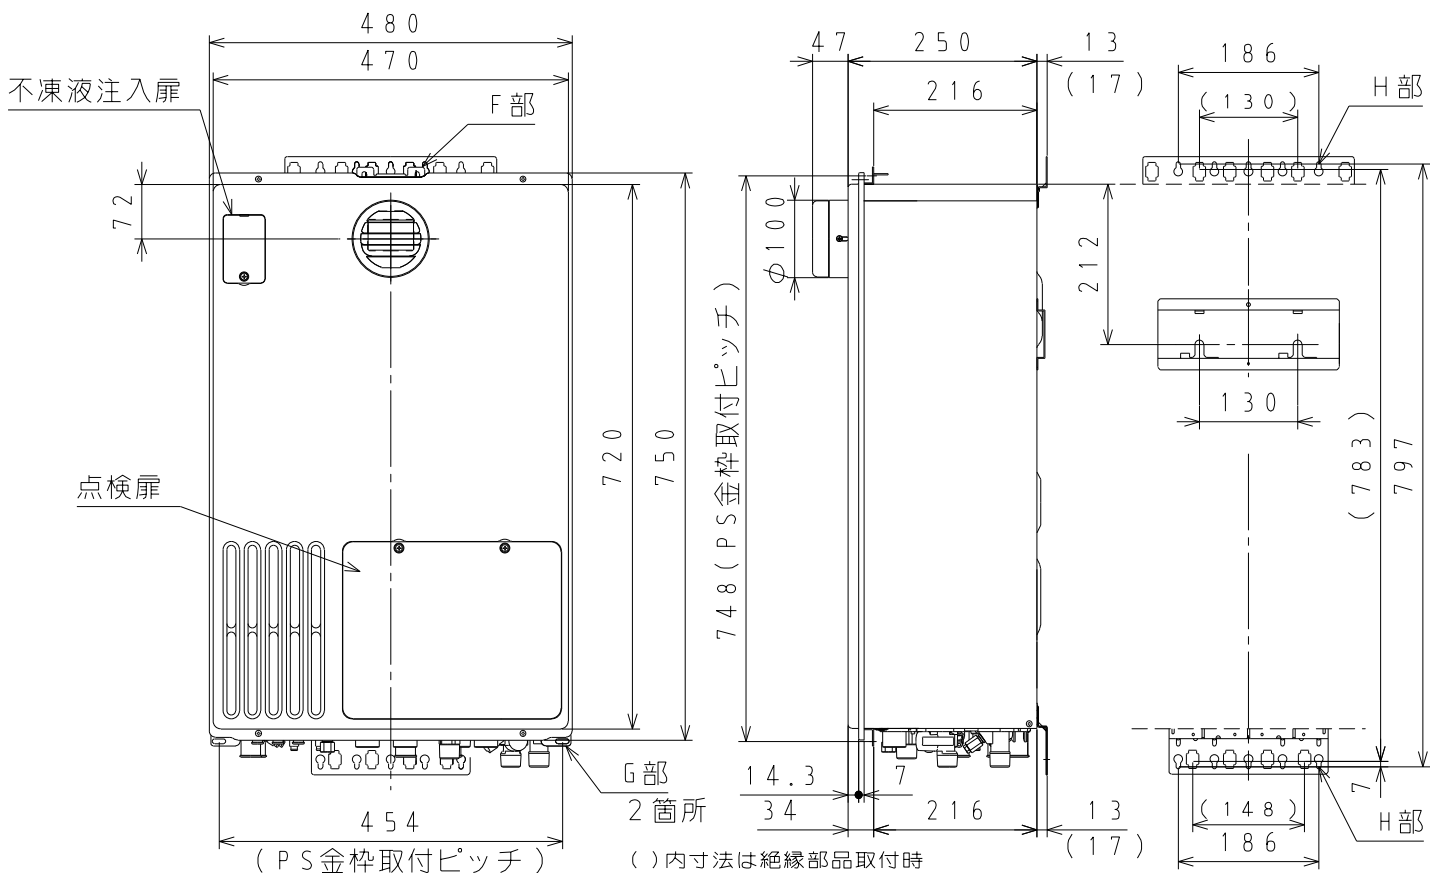


外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ）

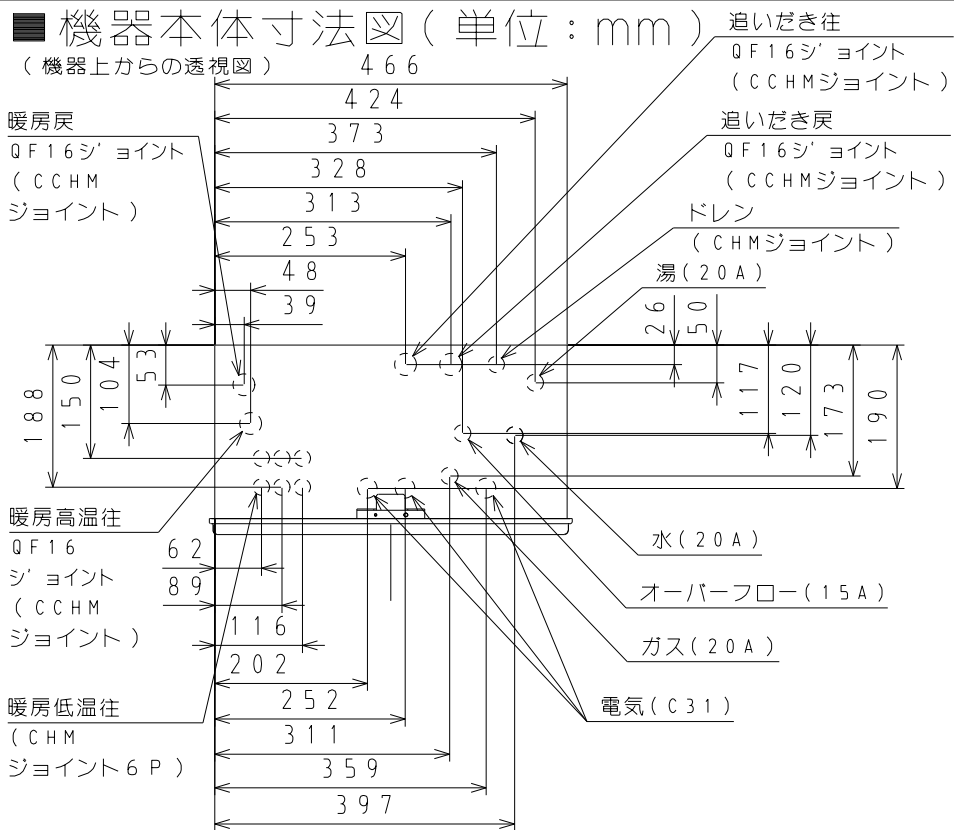

G 部詳細

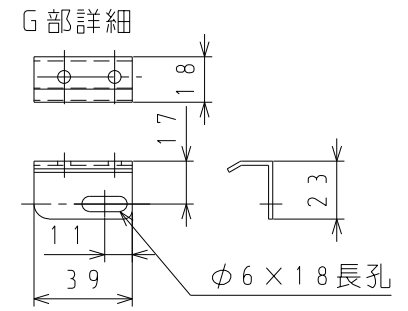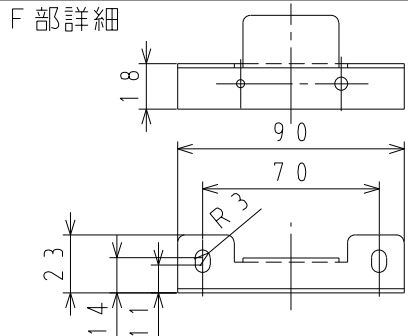

H 部詳細

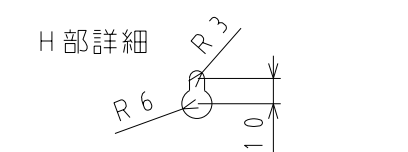

配 管 口 径	施 工 条 件	浴槽あふれ縁までの高さ
10A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	※ -5~7m以内

※2F(3.5m以上)に自動注湯する場合150kPa(1.5kgf/cm²)以上の給水圧が必要になります。

配 管 口 径	施 工 条 件
1／2銅管	通常1.5mまで
3／8 ペアチューブ	最大1.5m 10曲がり

■暖房関連仕様 往き・戻りヘッダーの圧力損失を含みます

機 外 揚 程	暖房 ポン プ	高温	40kPa (10 $\frac{1}{2}$ l/min)	
		低温	1 系統	60kPa(3.5 $\frac{1}{2}$ l/min)
	2 系統		52kPa(7 $\frac{1}{2}$ l/min)	
	3 系統		76kPa(10.5 $\frac{1}{2}$ l/min)	
	4 系統		64kPa(14 $\frac{1}{2}$ l/min)	
	5 系統		54kPa(16 $\frac{1}{2}$ l/min)	
	6 系統		50kPa(17 $\frac{1}{2}$ l/min)	

暖房水タンク容量	1.3 ^{リットル} (有効0.8 ^{リットル})
許容システム水量	銅管: 24.0 ^{リットル} 樹脂管: 35.0 ^{リットル}

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガ ス	4 0
水	5 1
湯	5 1
追いだき往・戻	3 8
暖房低温往	2 4
暖房高温往	3 8
暖房戻	3 8
ド レ ン	5 2
オーバーフロー	2 5
電 気	2 5

- ※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）
を設けてください。
- ※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを、
設けてください。
- ※仕様表の給湯最小は参考値です。
- ※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています

給水装置認証番号：NW2019

品 名	X T 4 2 1 9 A R S S W 6 P		
型 式	G H - H D 2 4 3 Z (A) W		
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／P S標準設置形		
製品質量 (kg)	4 4 (満水時 4 8)		
力 ス 種 類	1 3 A		
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)	
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)	
	同 時	58.1(50,000kcal/h)	
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)～0.17(0.1号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)	
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ～2.3kW(2,000kcal/h)比例	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)	
	13A・消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒 音 値 (dB(A))	4 9 (給湯・暖房・同時使用時)		
点 火 方 式	タイレクト着火方式		
給 排 気 方 式	強制排気式		
最大出水量	29.0ℓ/min		
最低作動流量	1.9ℓ/min		
最低作動水压	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)		
使用水压 (動圧)	100～750kPa(1.0～7.5kgf/cm ²)		
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式	直接加熱式		
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジ ョイント	
	暖房低温往	CHMジ ョイント(6P)	
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジ ョイント	
	ド レ ン	CHMジ ョイント	
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ	
	電 気	C 3 1 (呼び径)	
中和剤	寒水石		
電 気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用	280W
	凍結予防	最大360W	
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式)		
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リド一式) 取付ネジ一式)		
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 据置台(450mm: SD-4537, 650mm: SD-6537) 配管力バー(450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537) 上方排気力バー(HU-1902) 側方排気力バー(HU-2903) 超高温用給気力バー(KYS-4800) アルコーブ用側方排気アダプター(HA-30-1) 排気流速アダプター(15°: HA-10800V-15, 30°: HA-10800V-30) 防振壁固定金具(WK-9000) 低振動用壁取付金具(PB-7) 箱裏アダプタ リモコンコード 電力計測ユニット(FM-02) エコネットライトアダプター(ELA-01)		

納入仕様図

名 称	24号 給湯暖房用熱源機
-----	--------------

パーパス株式会社

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201

品名	XT4219ARSSW6P
----	---------------

提出年月日	年	月	日	单位	mm
-------	---	---	---	----	----

受領印				
-----	--	--	--	--

受領年月日	年	月	日
-------	---	---	---

NS 19-151-00