


■ 機器本体寸法図（単位：mm）

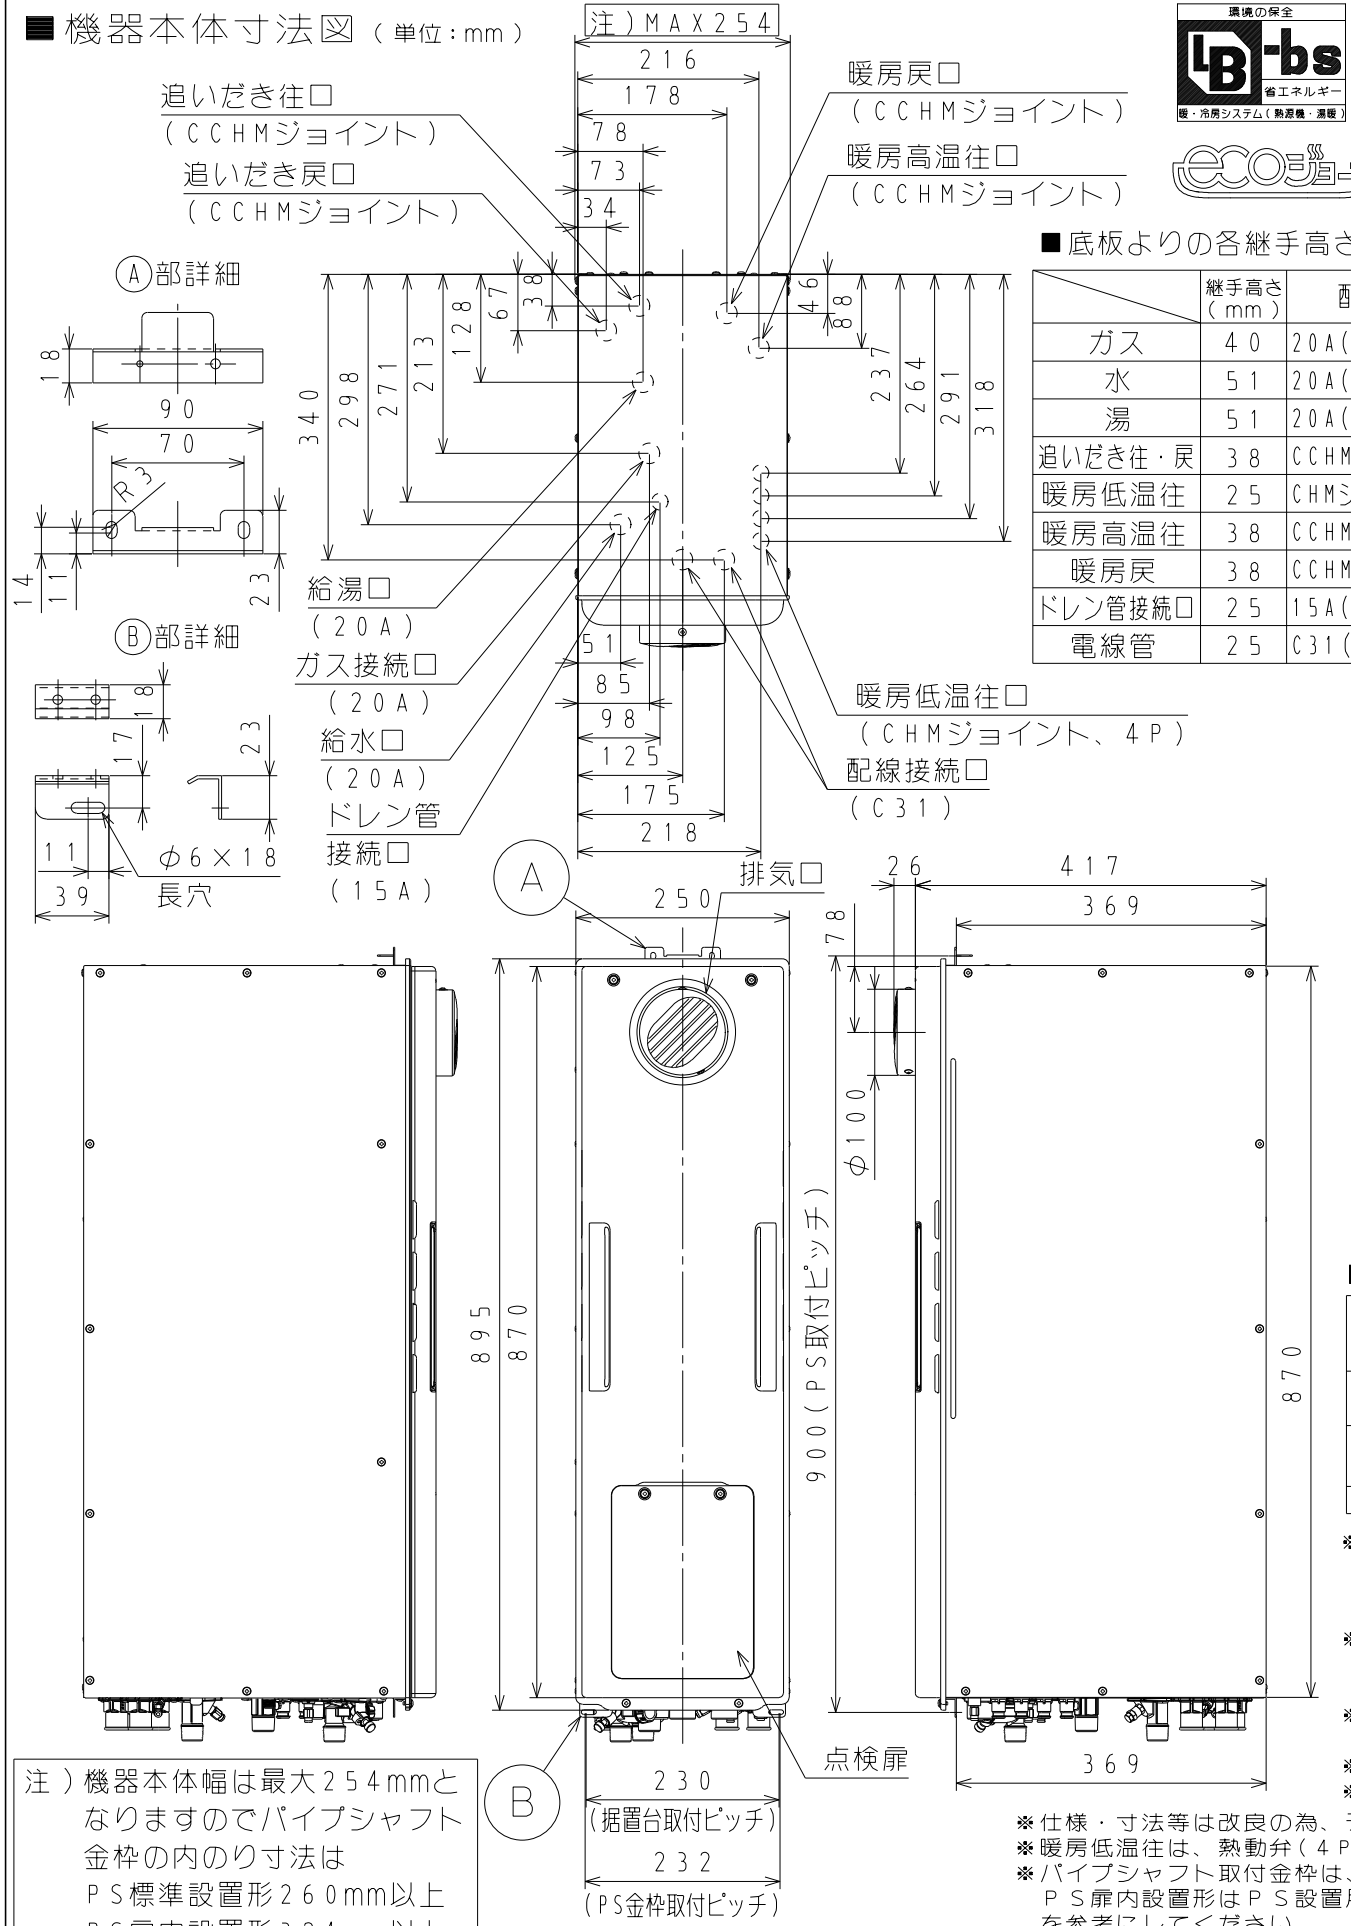

■ 本体外装仕様

外装色：バントンクールグレー 2

材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板 亜鉛付着量 片面45g/m ² 一両面
下塗り	カチオン電着塗装 15μm以上
上塗り	ポリエステル粉体焼付塗装 50μm以上

■ 暖房関連仕様

暖房ポンプ 機外揚程	高温	70kPa(5ℓ/min)	
	低温	1系統	74kPa(2ℓ/min)
		2系統	72kPa(4ℓ/min)
		3系統	96kPa(6ℓ/min)
		4系統	82kPa(8ℓ/min)

暖房水タンク容量	1.3ℓ(有効0.8ℓ)
許容システム水量	銅管:24.0ℓ 樹脂管:35.0ℓ

■ 仕様表

品 名		X T 4 2 1 9 L R S S W 4 C		
型 式		G H - H 2 4 1 Z (A) W S		
B L 品 番		X T 4 2 1 9 L R S S W 4 C		
設 置 方 式		屋外据置台設置形・P S 標準、P S 扉内設置形 (P S 扉内設置は別売の排気アダプター使用による)		
製品質量 (k g)		4 0 (運転時 : 4 4)		
ガ ス 種 類		1 3 A		
ガス消費量 (kW)	給 湯	4 4 . 1		
	暖 房	1 6 . 1		
	同 時	5 0 . 0		
能 力 (kW)	給 湯	4 1 . 9 (2 4 . 0 号) ~ 0 . 1 7 (0 . 1 号) (比例制御)		
	追いだき	9 . 8 8 (8 . 5 0 0 k c a l / h)		
	暖 房	1 4 . 0 k W (1 2 . 0 0 0 k c a l / h) ~ 2 . 3 k W (2 . 0 0 0 k c a l / h) 比例		
熱効率 (%)	給湯・湯張り	9 5		
	暖 房	8 7		
	エネルギー消費効率	9 3 . 0		
	達成率	1 1 2		
騒 音 値 (d B (A))		4 9 (給湯・暖房・同時使用時)		
点 火 方 式		タイレクト着火方式		
給 排 気 方 式		強制通気式		
最大出湯量		2 9 ℓ / m i n		
最低作動流量		1 . 9 ℓ / m i n		
最低作動水圧		1 0 . 0 k P a (0 . 1 k g f / c m ²) (機器のみの場合)		
使用水圧 (動 圧)		1 0 0 ~ 7 5 0 k P a (1 . 0 ~ 7 . 5 k g f / c m ²)		
温度制御方式	給湯	比例制御		
	暖房	比例制御		
追いだき方式		直接加熱式		
配 管 口 径	給水・給湯	2 0 A (R 3 / 4) オネジ		
	追いだき往・戻	C C H M (Q F 1 6) ジョイント		
	暖房低温往	C H M ジョイント (4 P)		
	暖房高温往・戻	C C H M (Q F 1 6) ジョイント		
	ドレン管接続口	1 5 A (R 1 / 2) オネジ		
	ガ ス	2 0 A (R 3 / 4) オネジ		
電 気		C 3 1 (呼び径)		
中和剤		寒水石		
電源コード		V C T (2 心) × 1 . 7 m		
電 気 特 性	電 源	A C 1 0 0 V		
	リモコン	2 4 V 以下		
	消費電力	待機時	1 . 5 W (浴室・台所リモコン取付時)	
		同時使用	2 4 0 W	
		凍結予防	2 8 0 W	
安 全 装 置		給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃烧ファン) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (バイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)		
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ (一式)		
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台 (550mm : S D - 550 S) 据置台ロング (550mm : S D - 550 S L) 自在排気アダプター (H I - 2504) 前方排気偏向アダプター (H M - 2502 - C S) 扉内収納ボックス (S B - 9800) 扉内排気アダプター (T H A - 1000) 排気流速UPアダプター (斜方タイプ) (H A - 1080 V - 1 S / 30) 排気流速UPアダプター (上方タイプ) (H A - 1080 V - U D 1 S / 30) マルチ計測ユニット (E M - 02) 他		
給水装置認証番号		N W 2 0 1 9		

納入仕様図		名 称	24号 給湯暖房用熱源機 強制循環タイプ・自動タイプ
		品 名	XT4219LRSSW4C
パーパス株式会社		提出年月日	年 月 日 単 位 mm
		受 領 印	
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201		受領年月日	年 月 日
管 理 番 号	NS19-010-00		