


(機器上からの透視図)



※2F(3.5m以上)に自動注湯する場合150kPa(1.5kgf/cm²)以上の給水圧が必要になります。

■暖房関連仕様 往き・戻りヘッダーの圧力損失を含みます

暖房水タンク容量	1.3 ^{リットル} (有効0.8 ^{リットル})
許容システム水量	銅管:24.0 ^{リットル} 樹脂管:35.0 ^{リットル}


ガ ス	4 0
水	5 1
湯	5 1
追いだき往・戻	3 8
暖房低温往	2 4
暖房高温往	3 8
暖房戻	3 8
トレンゾーバーフロー	2 5
電 気	2 5

- ※暖房低温往は熱動弁 3 P 内蔵です。
- ※機器に直結する 1 次給水配管は、金属管をご使用ください。
やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）を設けてください。
- ※屋外設置の際は屋外に AC 100V の防水コンセントを、
設けてください。
- ※ガス種によりガス消費量、給湯能力は多少異なります。
- ※仕様表の給湯最小は参考値です。
- ※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※パイプシャフト取付金枠はパイプシャフト設置用参考金枠図
（R-489）を参考にしてください。
- ※設置については各地の消防署・水道局の規制を受ける場合がありますので十分確認の上、金枠の仕様を決定してください。
- ※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第 1447 号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています

給水装置認証番号：NW2019

■仕様表

品 名	X T 4 2 2 2 A R S A W 3 C	
型 式	G H - H 2 4 5 Z (A) W	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／P S標準設置形	
製品質量 (kg)	4 2 (満水時 4 5)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)
	暖 房	16.1(13.800kcal/h)
	同 時	58.1(50.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h) ~2.3kW(2.000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0・高温87.0)
エネルギー消費効率	区 分	IV (参 考)旧区分: Q
	定格(%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水压	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水压(動圧)	0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式		間接加熱式
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房低温往	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(3P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 1.5W(浴室・台所リモコン取付時) 同時使用 280W 凍結予防 最大360W
安 全 装 置		給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロック方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式)
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)
別 売 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 据置台(450mm:SD-4537,550mm:SD-5537,650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537) 防振配管カバー(450mm:HC-S4538,650mm:HC-S6538) 側方排気カバー(HI-2901) 超高温用給気カバー(KTS-4900) アルコー用斜方排気アダプター(YA-30-1)、上方排気カバー(HU-1902) 排気流速UPアダプター(15°):HA-1080V-15,30°:HA-1080V-30) 防振架台(450mm:BX-4503,650mm:BX-6503)総線部品セット(14404) 防振壁固定金具(WF-9100) 低振動用壁取付金具(PB-7) 縦置アダプター、リモコンコッド、マルチ計測ユニット(FM-02) エコネットライトアダプター(EIA-01)、防振壁掛金具(ISA-2)

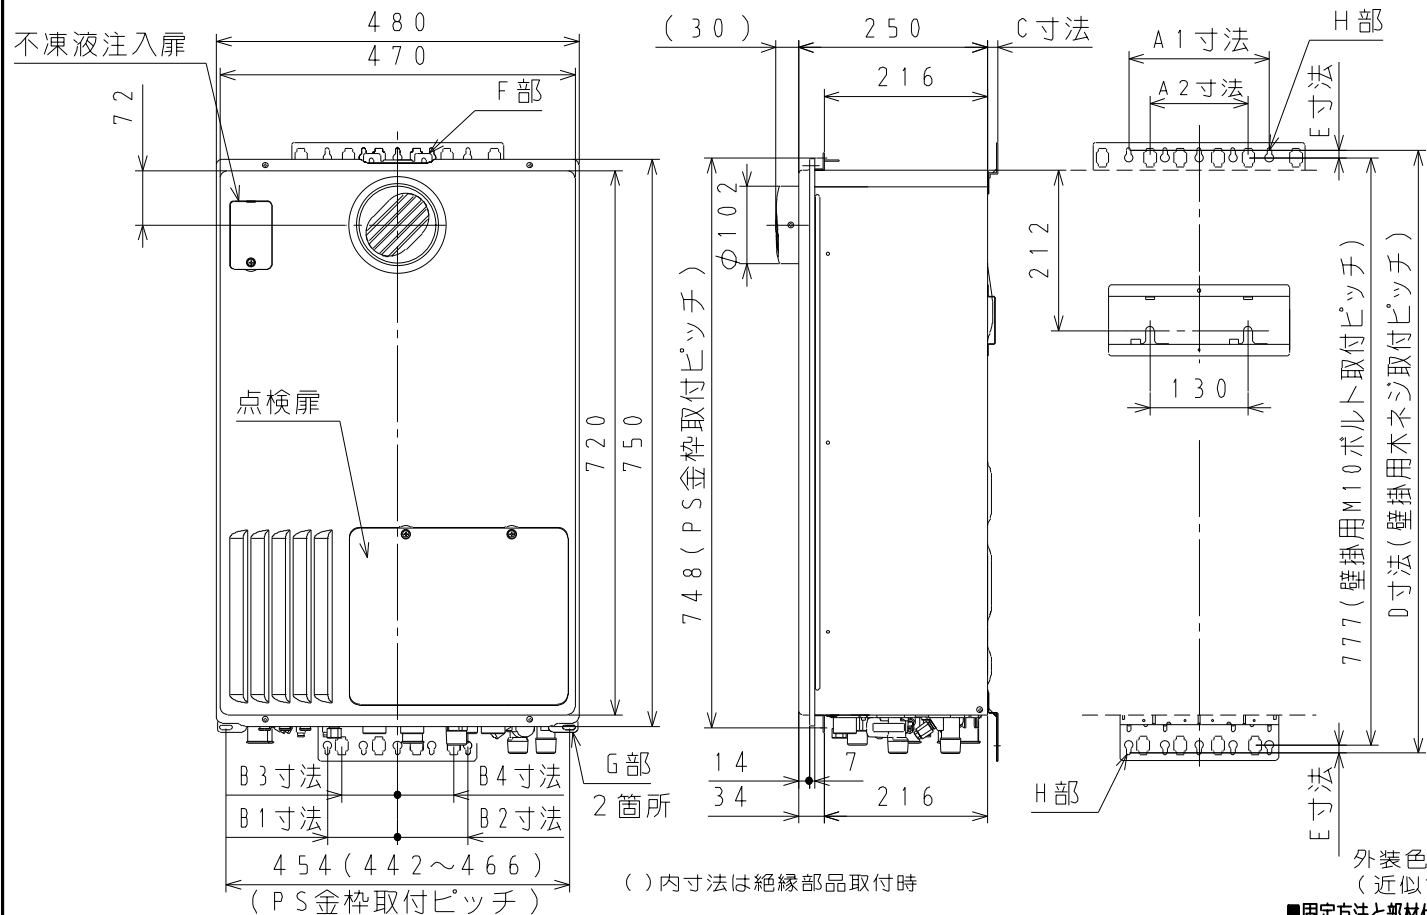

外装色：ニューホワイト
(近似色：マンセルN0.6.3Y8.2/0.5、7分ツヤ)

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属品)	設置種別	固定 本数	引張り耐力	備考	補修指示 (標準工法 と異なる 場合は 別添付書 を参照)
木壁固定	木ねじ4.8×38	壁掛け 据置(上部固定あり)	4 2	0.8kN/本以上 (木ねじ15mm)	JIS B 1117-1995等参照	—
R C A L C	ブラスK6K30 木ねじ4.8×38	壁掛け 据置(上部固定あり)	4 2	0.3kN/本以上 6面0.6kN以上	左記の木ねじと ブラク組合せ時	三 — —
壁固定	M10アンカーボルト ALC挿込金具M10	壁掛け	2	0.5kN/本以上	アンカーは現地確認	—
P S 固定	小ねじM5×16 P S 標準	壁掛け	4	0.3kN/本以上 0.5kN/本以上	挿込金具は現地確認	— —

告示第1447号の第五)

納入仕様図

名 称 24号 給湯暖房用熱源機
強制循環タイプ・全自動タイプ

パーパス株式会社

〒417-8505

静岡県富士市西柏原新田201

管理番号	NS21-146-01
------	-------------

受領印

年 月 日

NS 21 - 146 - 01

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。（別売部品）