
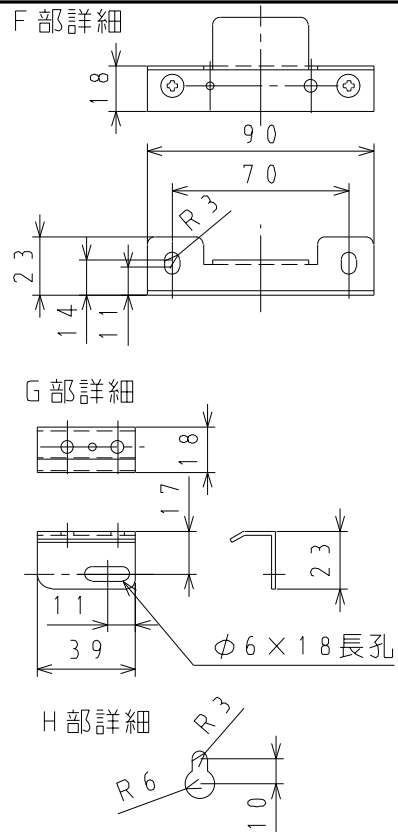


■ 機器本体寸法図（単位：mm）

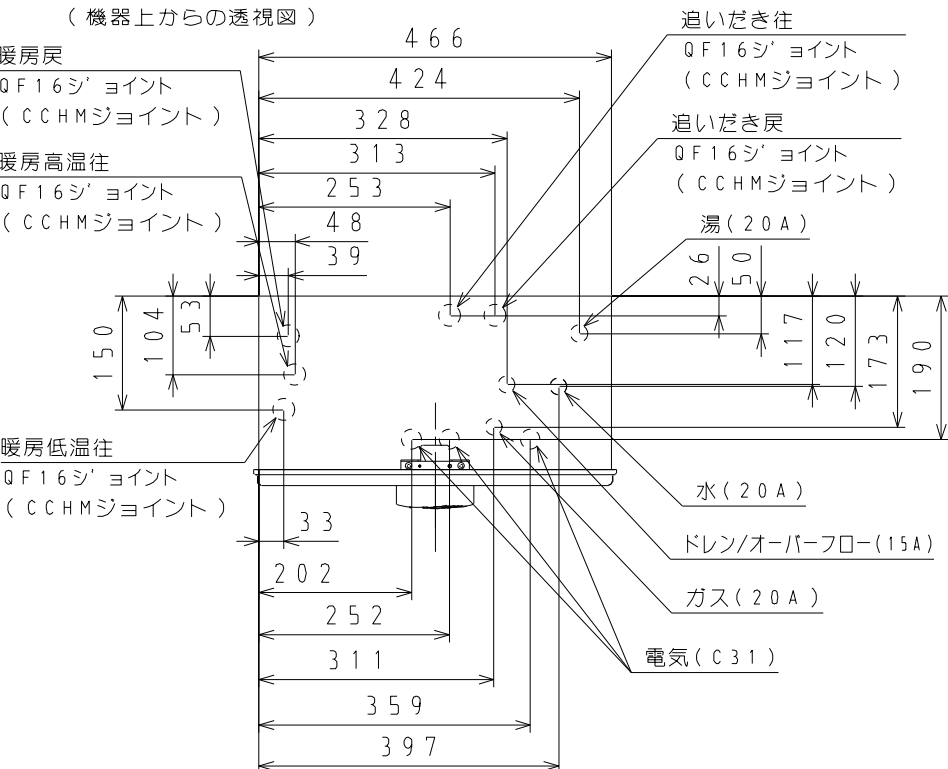

■ 本体外装仕様
外装色：シルバーメタリック

■ 追いだし施工条件

配管口径	施工条件	浴槽あふれ縁までの高さ
10A樹脂管	通常1.5mまで （設定変更により2.5mまで対応可）	※ -5～7m以内

※2F（3.5m以上）に自動注湯する場合150kPa（1.5kgf/cm²）以上の給水圧が必要になります。

配管口径	施工条件
φ12.7銅管	15m10曲がり以内

■ 暖房関連仕様


暖房水タンク容量	1.3 ^{リットル} （補助0.8 ^{リットル} ）
許容システム水量	銅：24.0 ^{リットル} 樹脂：35.0 ^{リットル}

■ 底板よりの各継手高さ（mm）

ガス	40
水	51
湯	51
追いだし往・戻	38
暖房低温往	38
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン/オーバーフロー	25
電気	25

- ※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）を設けてください。
- ※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを、設けてください。
- ※ガス種によりガス消費量、給湯能力は多少異なります。
- ※仕様表の給湯最小は参考値です。
- ※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※パイプシャフト取付金枠はパイプシャフト設置用参考金枠図（R-489）を参考にしてください。
- ※設置については各地の消防署・水道局の規制を受ける場合がありますので十分確認の上、金枠の仕様を決定してください。
- ※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています

給水装置認証番号：NW2019

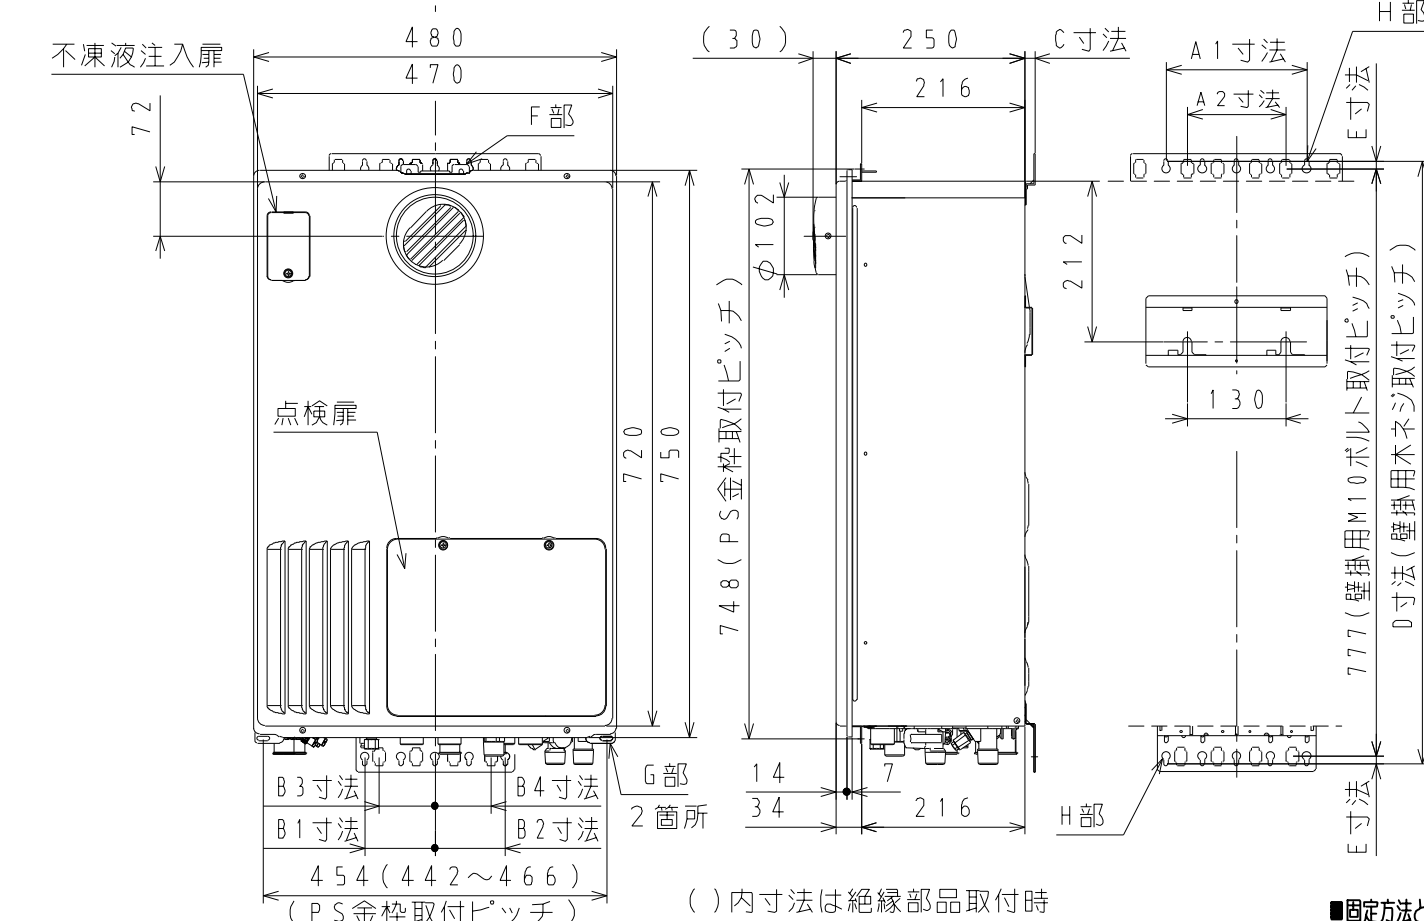

注）機器本体幅は最大480mmとなりますのでパイプシャフト金枠の内寸法は485mm以上としてください。

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	186	—	93	93	—	—	13	797	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	17	791	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。（別売部品）



■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適用箇所（国土交通省告示第1447号の第五）
木壁固定	木ねじφ4.8×38	壁掛け 据置（上部固定あり）	4 2	0.3kN/本以上 （木ねじ15mm）	JIS B 1117-1992参照	—
RC ALC 壁固定	ブラズ6×30 木ねじφ4.8×38	壁掛け 据置（上部固定あり）	4 2	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	左記の木ねじと ブラグ組合せ時	—
P.S固定	M10アンカーボルト ALC埋込金具M10 小ねじM5×16	壁掛け 据置 P.S標準	2 4 4	0.5kN/本以上 0.3kN/本以上 0.5kN/本以上	アンカーは埋込深さ 埋込金具は埋込深さ	—

■ 仕様表

品名	XT4222ARSAWCZ
型式	GH-H245Z(A)W
BL品番	XT4222ARSAWCZ
設置方式	屋外壁掛設置形／PS標準設置形
製品質量(kg)	42(満水時45)
ガス種類	13A
ガス消費量(kW)	給湯 44.2(38,000kcal/h) 暖房 16.1(13,800kcal/h) 同時 58.1(50,000kcal/h)
能力(kW)	給湯 41.9(24.0号)～0.17(0.1号)(比例制御) 追いだし 9.88(8,500kcal/h) 暖房 14.0kW(12,000kcal/h)～2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯 95.0 暖房 87.0(低温87.0、高温87.0)
騒音値(dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)
点火方式	タイレクト着火方式
給排気方式	強制排気式
最大出湯量	29.0ℓ/min
最低作動流量	1.9ℓ/min
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)
使用水圧(動圧)	0.1～0.75MPa(1.0～7.5kgf/cm ²)
温度制御方式	給湯 比例制御 暖房 比例制御
追いだし方式	間接加熱式
配管口径	給水・給湯 20A(R3/4)オネジ 追いだし往・戻 QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ 暖房低温往 QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ 暖房高温往・戻 QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ ドレン/オーバーフロー 15A(R1/2)オネジ
電気	ガス 20A(R3/4)オネジ 電気 C31(呼び径)
中和剤	寒水石
電源	AC100V
リモコン	24V以下
消費電力	待機時 2.8W(SOFFリモコン取付時) 同時使用 280W 凍結予防 330W
安全装置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(バイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)
付属品	取扱説明書 工事説明書 中継リド線(一式) 取付ネジ(一式)
別売部品	浴室リモコン 台所リモコン 燃焼リモコン(各種) 据置台(450mm:SD-4541-S0、650mm:SD-6541-S0) 配管カバー(450mm:HC-4541-S0、650mm:HC-6541-S0) 防振壁掛金具(15K-2)、上方排気カバー(HU-1902) 側方排気カバー(HU-2901) 超高温用給気カバー(KTS-4910) 排気流速アダプター(15°:HA-1080V-15.30°:HA-1080V-30) 防振壁固定金具(WK-9000) 低騒動用取付金具(PB-1) 絶縁部品セット(14404) エコネットライトアダプター(ELA-01) 電力測定ユニット(EH-02) リモコンコード 循環アダプ 有線LANアダプター(PB-14)

納入仕様図

名称 24号 給湯暖房用熱源機
強制循環タイプ・全自動タイプ

品名 XT4222ARSAWCZ

提出年月日 年 月 日 単位 mm

受領印

管理番号 NS21-245-00

受領年月日 年 月 日

〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201

パーパス株式会社

417-8505

NS21-245-00